


DGK-III.7021.1.50.2024.WŁ

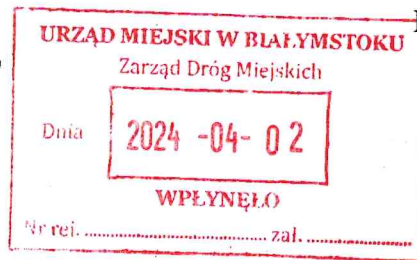

Białystok, 02 kwietnia 2024 r.

**Miasto Białystok**  
**ul. Słonimska 1**  
**15-950 Białystok**

**Dotyczy: warunków na odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego planowanej rozbiórki i budowy skrzyżowania ulicy wewnątrzsiedlowej L09 z ul. Zachodnią oraz odcinka ul. Zachodniej od skrzyżowania ulicy L09 z ul. Zachodnią do ul. Wiejskiej**

Odpowiadając na pismo z dnia 27 lutego 2024 r. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje jn.:

Oprowadzenie wód opadowych z rejonu inwestycji odprowadzić powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zmianami) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jak również odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Wpusty deszczowe wraz przykanalikami zlokalizowane na wysokości budynku Wiejska 68A (działka o nr ewid. 877/2, obr. 9) należy przebudować.

Wykonać regulację wysokościową włączów i wpustów deszczowych w całym zakresie inwestycji.

Do budowy przykanalików kanalizacji deszczowej należy stosować rury o przekroju do Ø 200 mm PVC LITE, PE, o jednolitej strukturze, kamionkowe nowej generacji lub inne o wymaganych parametrach;

Do budowy studni wpustowych należy stosować:

- wpusty deszczowe, żeliwne, tradycyjne, o min. ciężarze własnym 90 kg, na podparciu ciągłym;
- studnie wpustowe należy wykonać z pierścieniem odciążającym, częścią osadową o min. gł. 1,0 m oraz fundamentem betonowym;
- regulację wysokościową wpustów wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych betonowych.

Istniejące studnie należy poddać renowacji np. metodą rękawa szklanego.

Podłączenie rurociągów z istniejącymi komorami rewizyjnymi i studniami wpustowymi należy wykonywać przy zastosowaniu przejść typu „szczelnego”.

Zaleca się stosowanie rur z wewnętrznym oznakowaniem producenta, umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, rodzaju materiału podczas przeglądu sieci kamerą telewizyjną. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

Nieczynne kanały deszczowe podlegają likwidacji (w miarę możliwości) poprzez usunięcie z gruntu.

**Warunki tracą moc po upływie 24 miesięcy od daty wystawienia.**

**Trasę i rozwiązanie projektowe kanalizacji deszczowej skonsultować w tut. Departamencie przed złożeniem dokumentacji do uzgodnienia na naradę koordynacyjną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.**

**Projekt kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. Departamencie.**

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

*Monika Aleksandra Korđiukiewicz*  
Zastępcza Dyrektora  
Departamentu Gospodarki Komunalnej

### **Informacja**

**Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) uprzejmie informuje się, iż:**

- 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
- 2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, e-mail: bbi@um.bialystok.pl tel. 85 879 79 79.
- 3) Dane są zbierane w celu wydania warunków na odprowadzanie wód opadowych na podstawie następujących przepisów:
  - Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
  - Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
  - Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r.
- 4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
- 8) Podanie dodatkowej danej zawartej w formularzu dotyczącej numeru telefonu, jest dobrowolne i ma na celu usprawnienie procesu obsługi interesanta.
- 9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.