
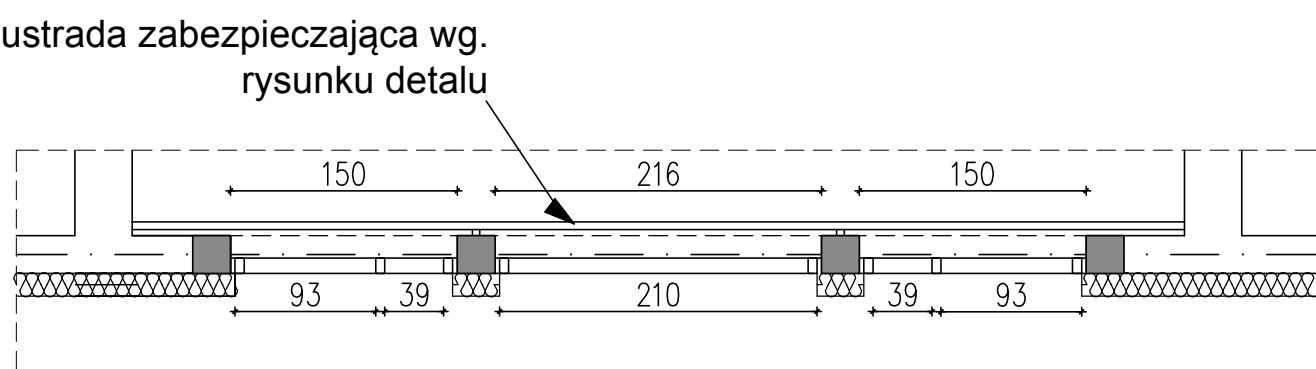



RZUT A-A

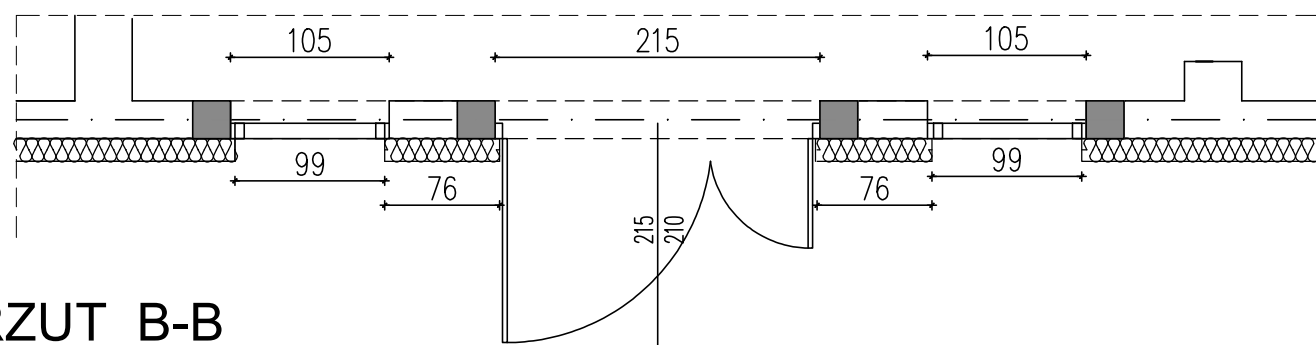

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Z FASAD skala 1:100

D R Z W I Z E W N.		
RODZAJ WYROBU	DRZWI ALUM.	DRZWI ALUM.
FIRMA		
TYP.NIEZNORMAL.	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
CECHA	DZ01	DZ06
SCHEMAT		
PODSTAWOWE WYMIARY		
W ŚWIEŁLE MURU	S _a 215 H _a 210	170 210
LICZBA / LEWE, PRAWE	1/L	1/P
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ SZYBA BEZPIECZNA MINIMUM P-2 SZKŁO PRZEZROCZYSTE SAMOZAMYKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ SZYBA BEZPIECZNA MINIMUM P-2 SZKŁO PRZEZROCZYSTE SZKŁEM PPOŻ SAMOZAMYKACZ DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

SCHEMAT FASADY SZKLANEJ- F2
FASADA EI60(szklenie szkłem PPOŻ) skala 1:50

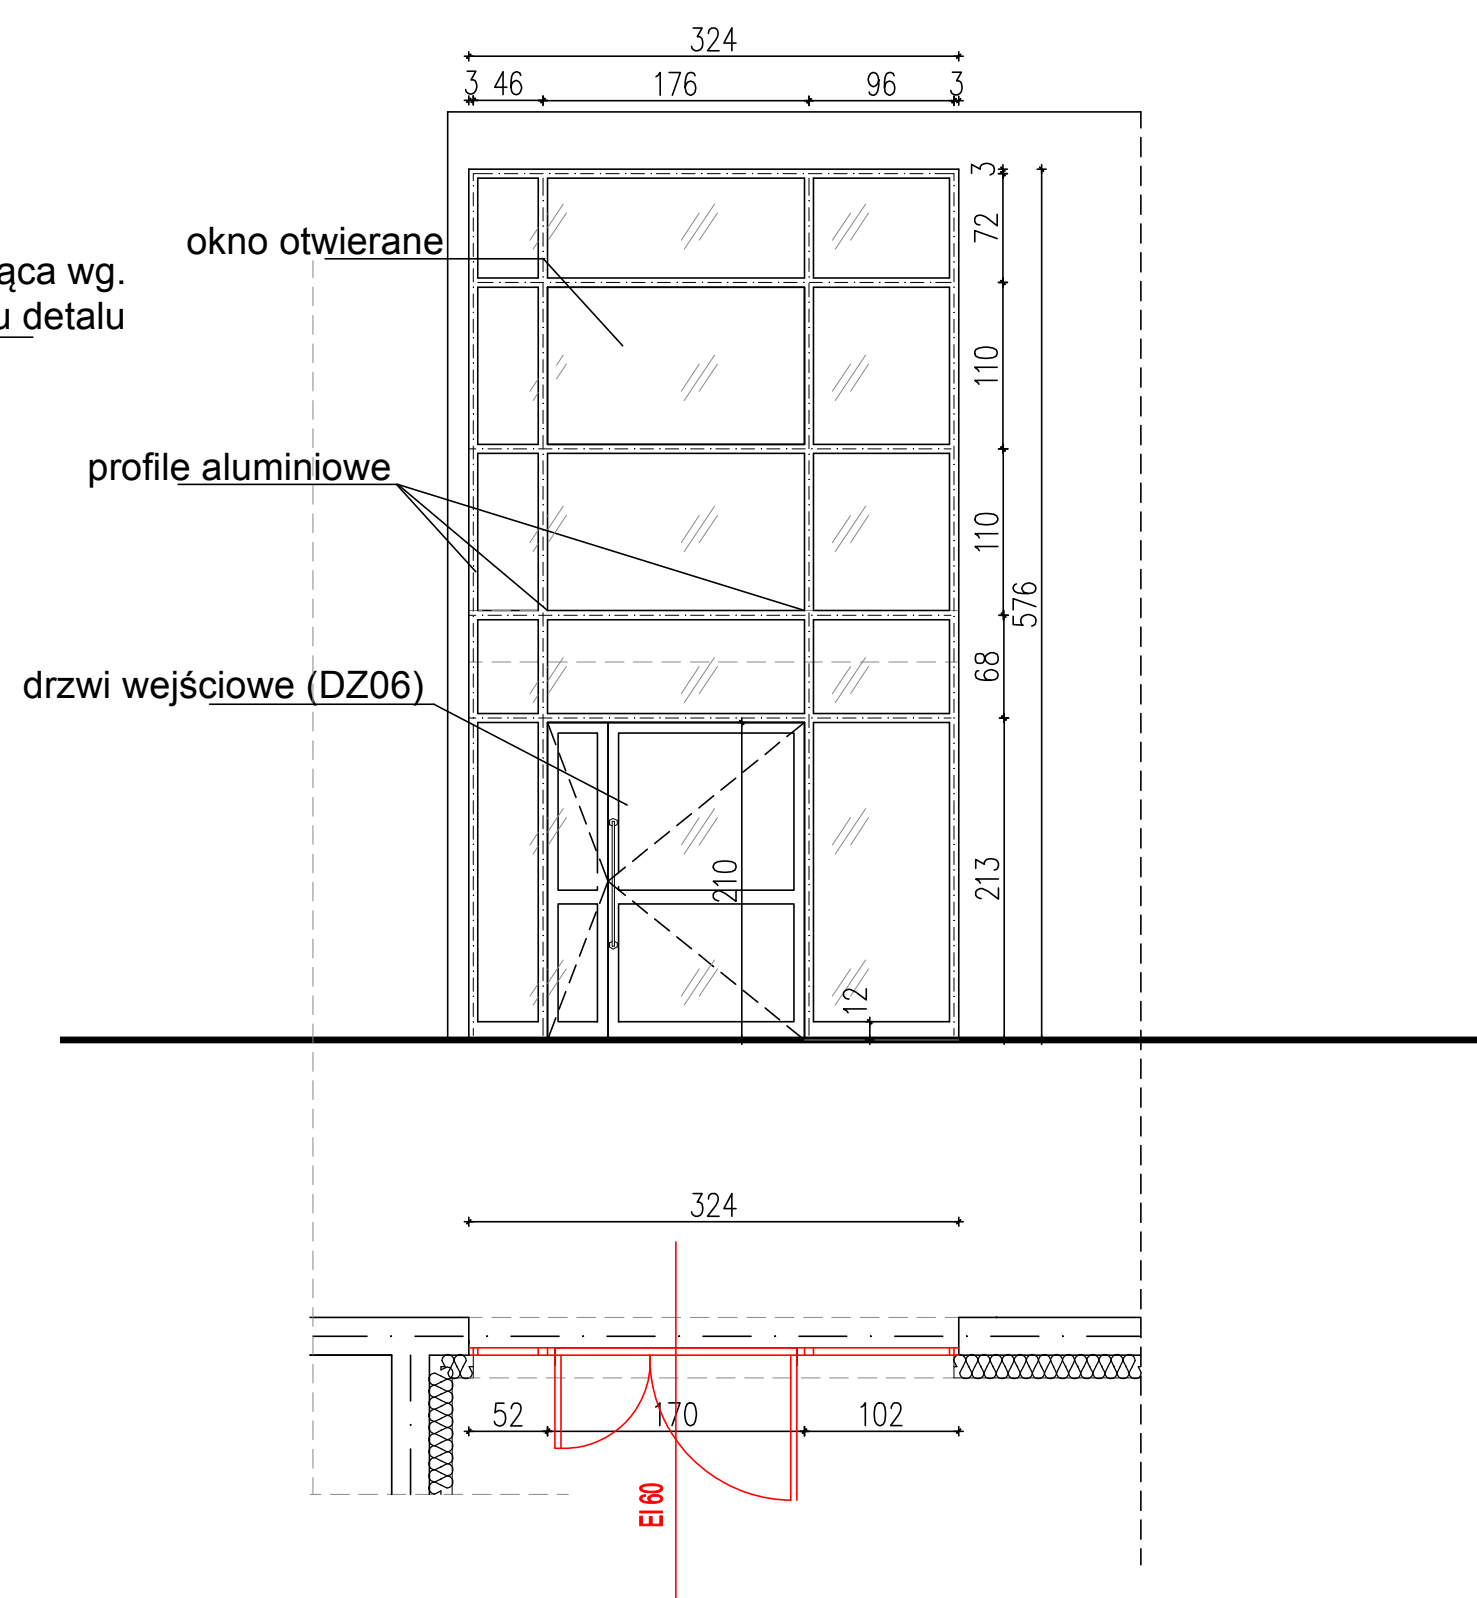

OBIEKT	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku (przy ul. Kuksa 11a wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej: oświetlenia terenu, 3 placów zabaw, boiska szkolnego z trybunami i murami oporowymi, 4 zbiorników retencyjnych oraz wylotu do rz. Białostki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbórka fragmentów instalacji oświetlenia terenu	
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kuksa 11a	DATA
DZ. NR:	65/19, 65/23, 65/25, 65/40, 65/50, 134/14, 135/13, 135/14, 135/15, 136/7, 136/10, 136/20, 136/22, 136/24, 136/26, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 137/10, 137/12, 138/8, część DZ. NR. 65/27, 131/8, 132/8, 133/11, 133/5, 134/5, 134/15, 135/16, 136/21, 136/25, 136/27, 137/11, 137/13, 138/9, 135/12, obręb 15	20.09.2016
PROJEKTANT	mgr. inż. arch. Bartosz Krzywicki upr. BE-PJOKK/42/2004 PD-G248	POCIS
OPRACOWAŁA	mgr. inż. arch. Sylwia Jaworowska	
NAZWA	Schemat fasad szklanych	SKALA 1:50
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. 37A