


1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

- LEGENDA:
- KS1 – pion kanalizacji sanitarnej
 - instalacja k.sanitarnej podposadzkowej z rur PVC SN8
 - - - instalacja k.sanitarnej prowadzonej pod stropem z rur PP-HT
 - PP110
i=2% – średnica / spadek

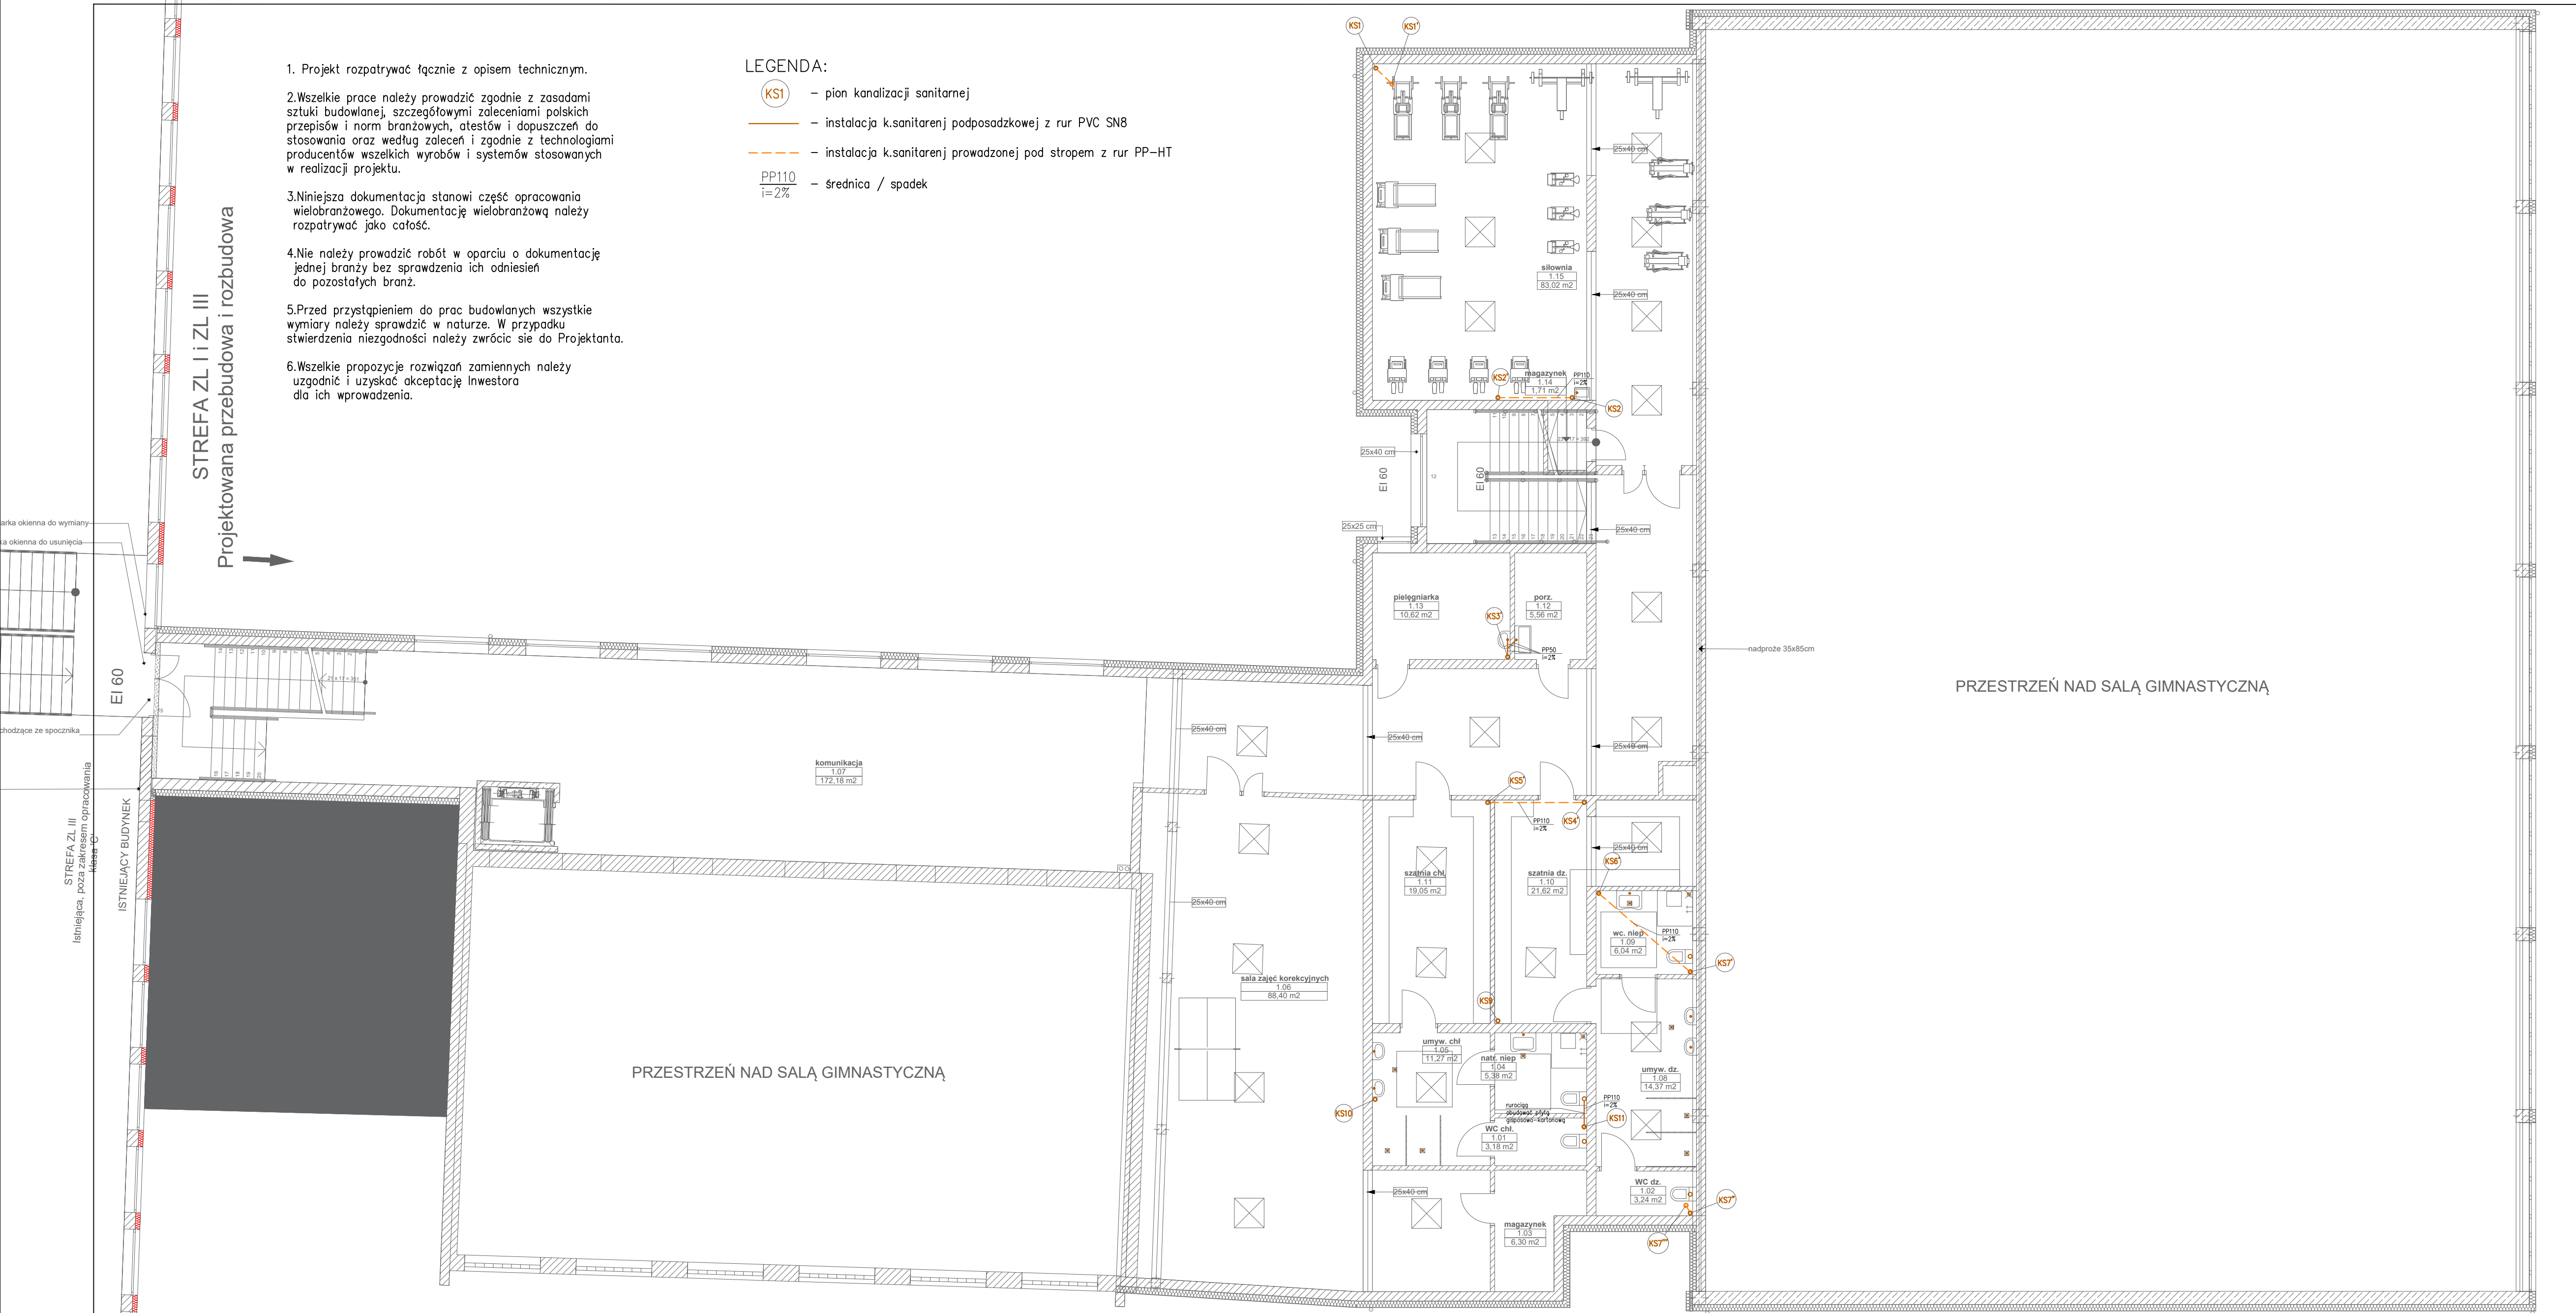

STUDIO ARCHITEKTURY		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO		
na działce o nr ewid. gr. 2086/2 położonej w Białymstoku przy ulicy A. Grottgera (obręb 11)		
Rys. WS-02	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	08.06.2017 skala 1:100
b. sanitarna:	projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13
b. sanitarna:	asystent projektanta:	inż. Wojciech Kostró
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIĘLNIENIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		