
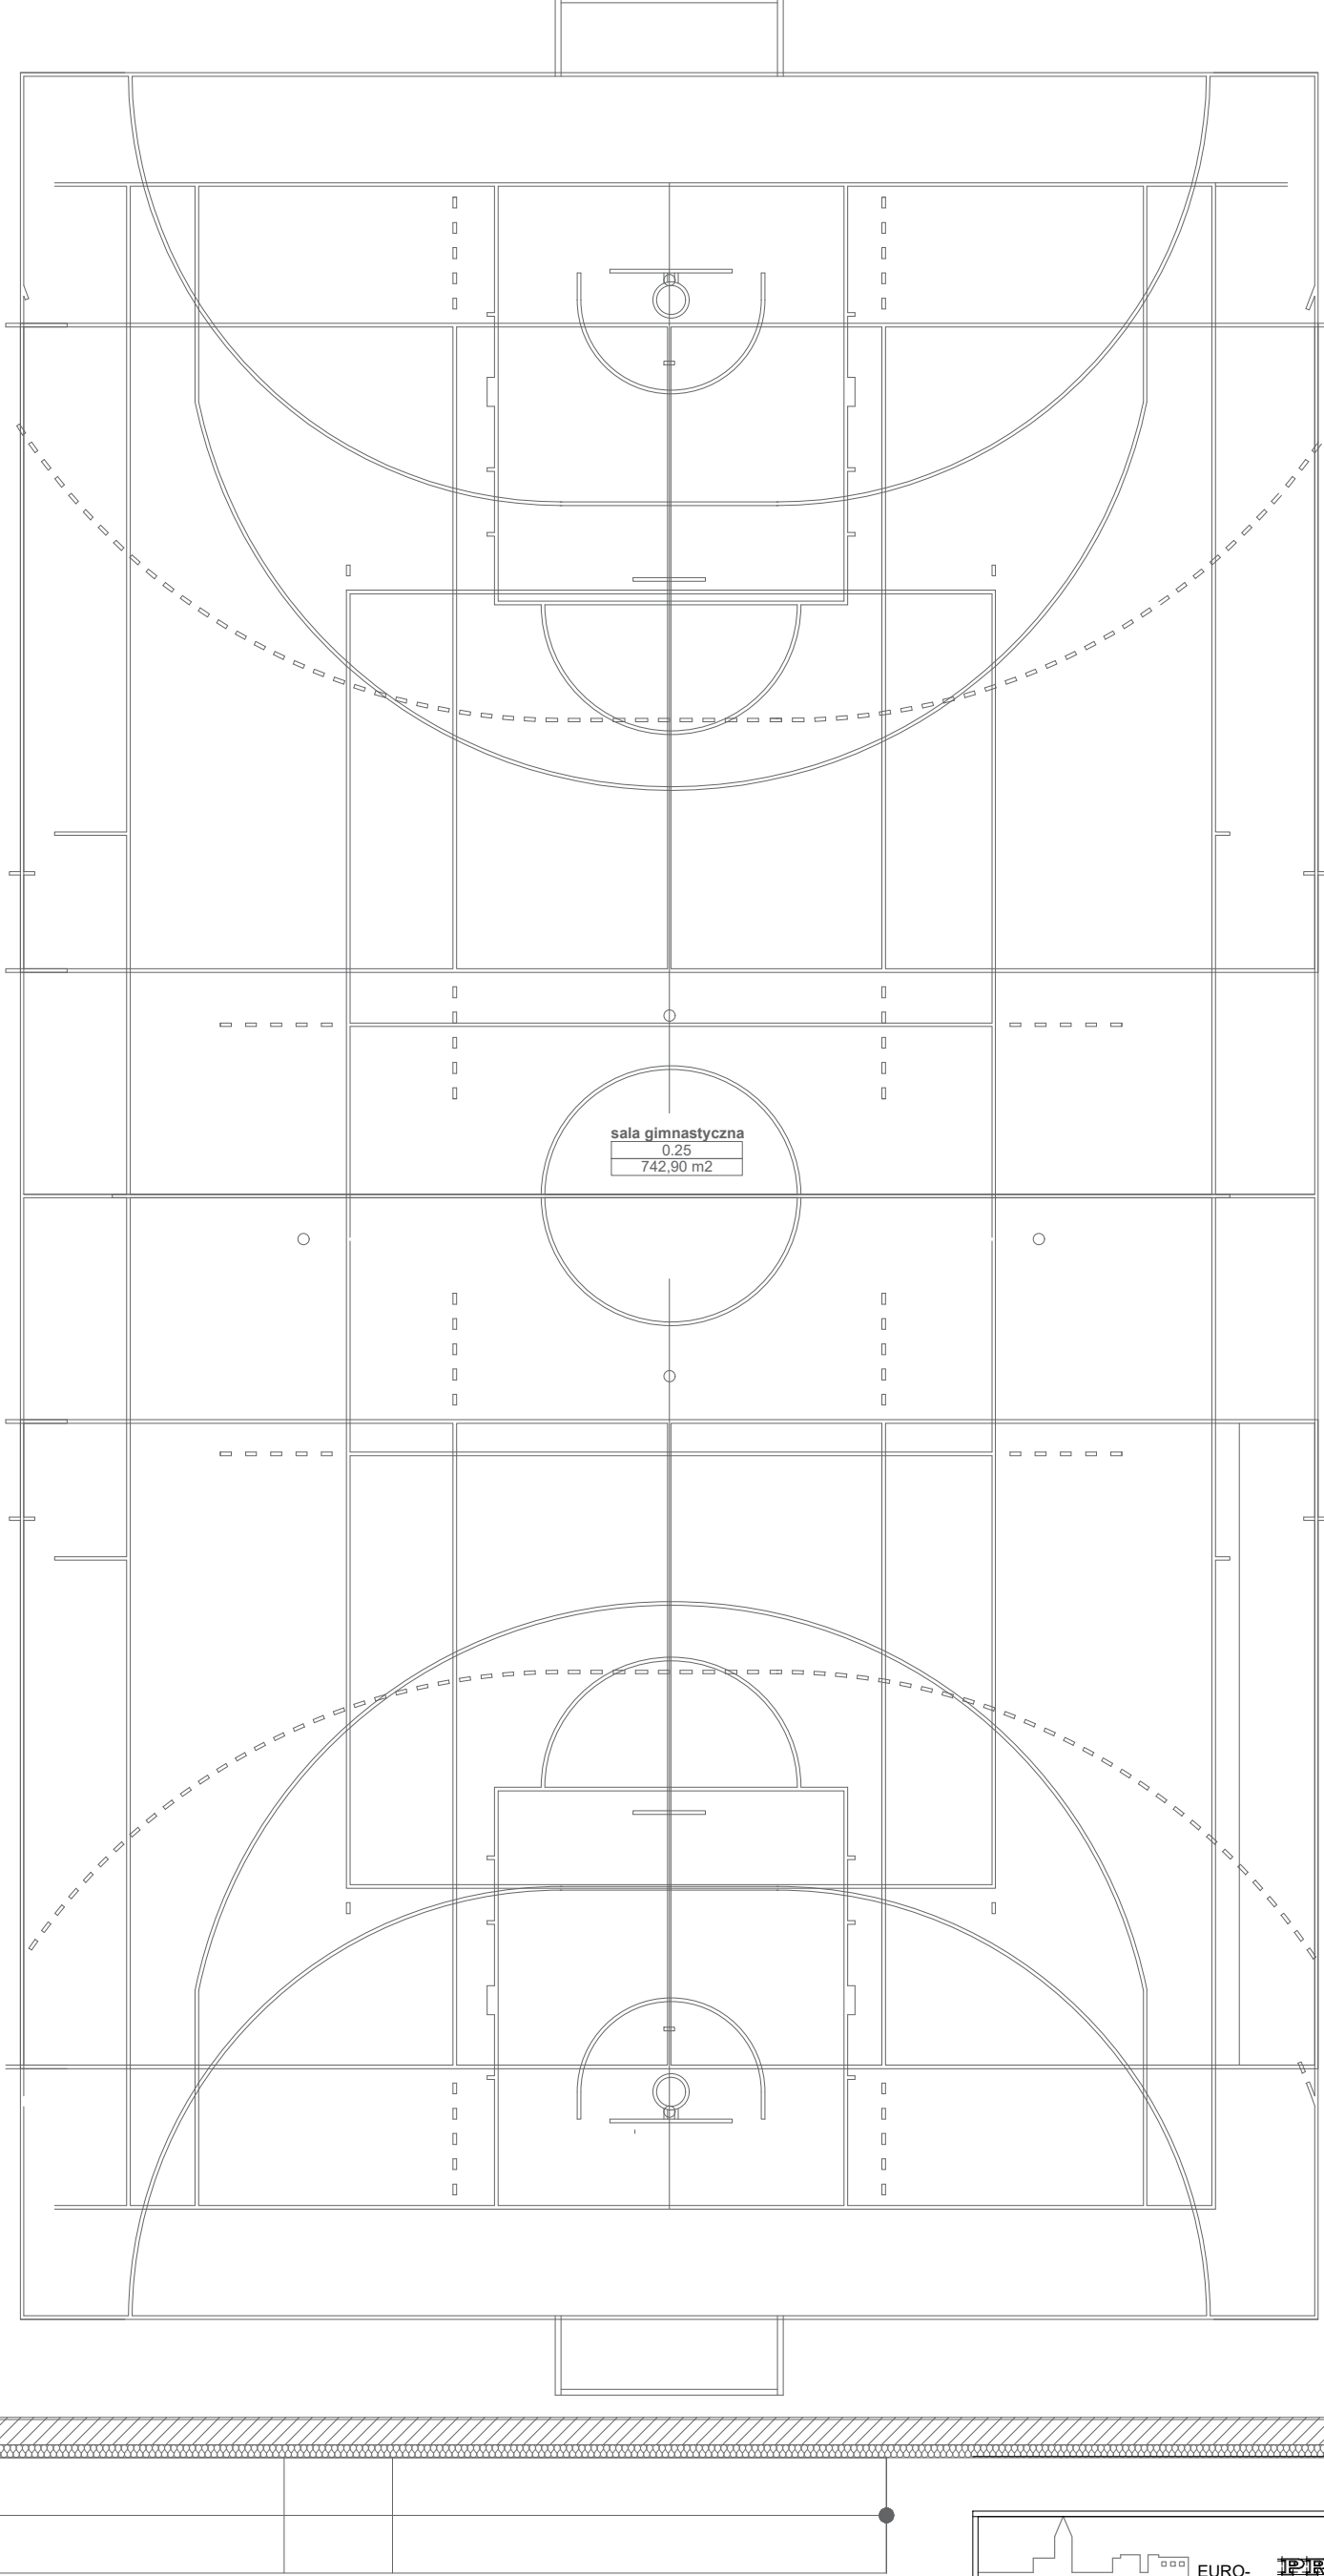


1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
- 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
- 4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.
- 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
- 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

LEGENDA:

- instalacja hydrantowa z rur stalowych podwójnie ocynkowanych
- hydrant wewnętrzny dn25 z węzłem półsztywnym długości 30m
- instalacja zimnej wody, pod stropem
- instalacja ciepłej wody, pod stropem
- instalacja cyrkulacji pod stropem
- instalacja ziemnej wody, pod posadzką
- instalacja ciepłej wody, pod posadzką
- instalacja cyrkulacji, pod posadzką
- zawór kulowy odcinający
- zawór regulacji cyrkulacji
- zejście poniżej posadzki
- przejście p.poż.
- W2 — pion instalacji wodociągowej
- H1 — pion instalacji hydrantowej

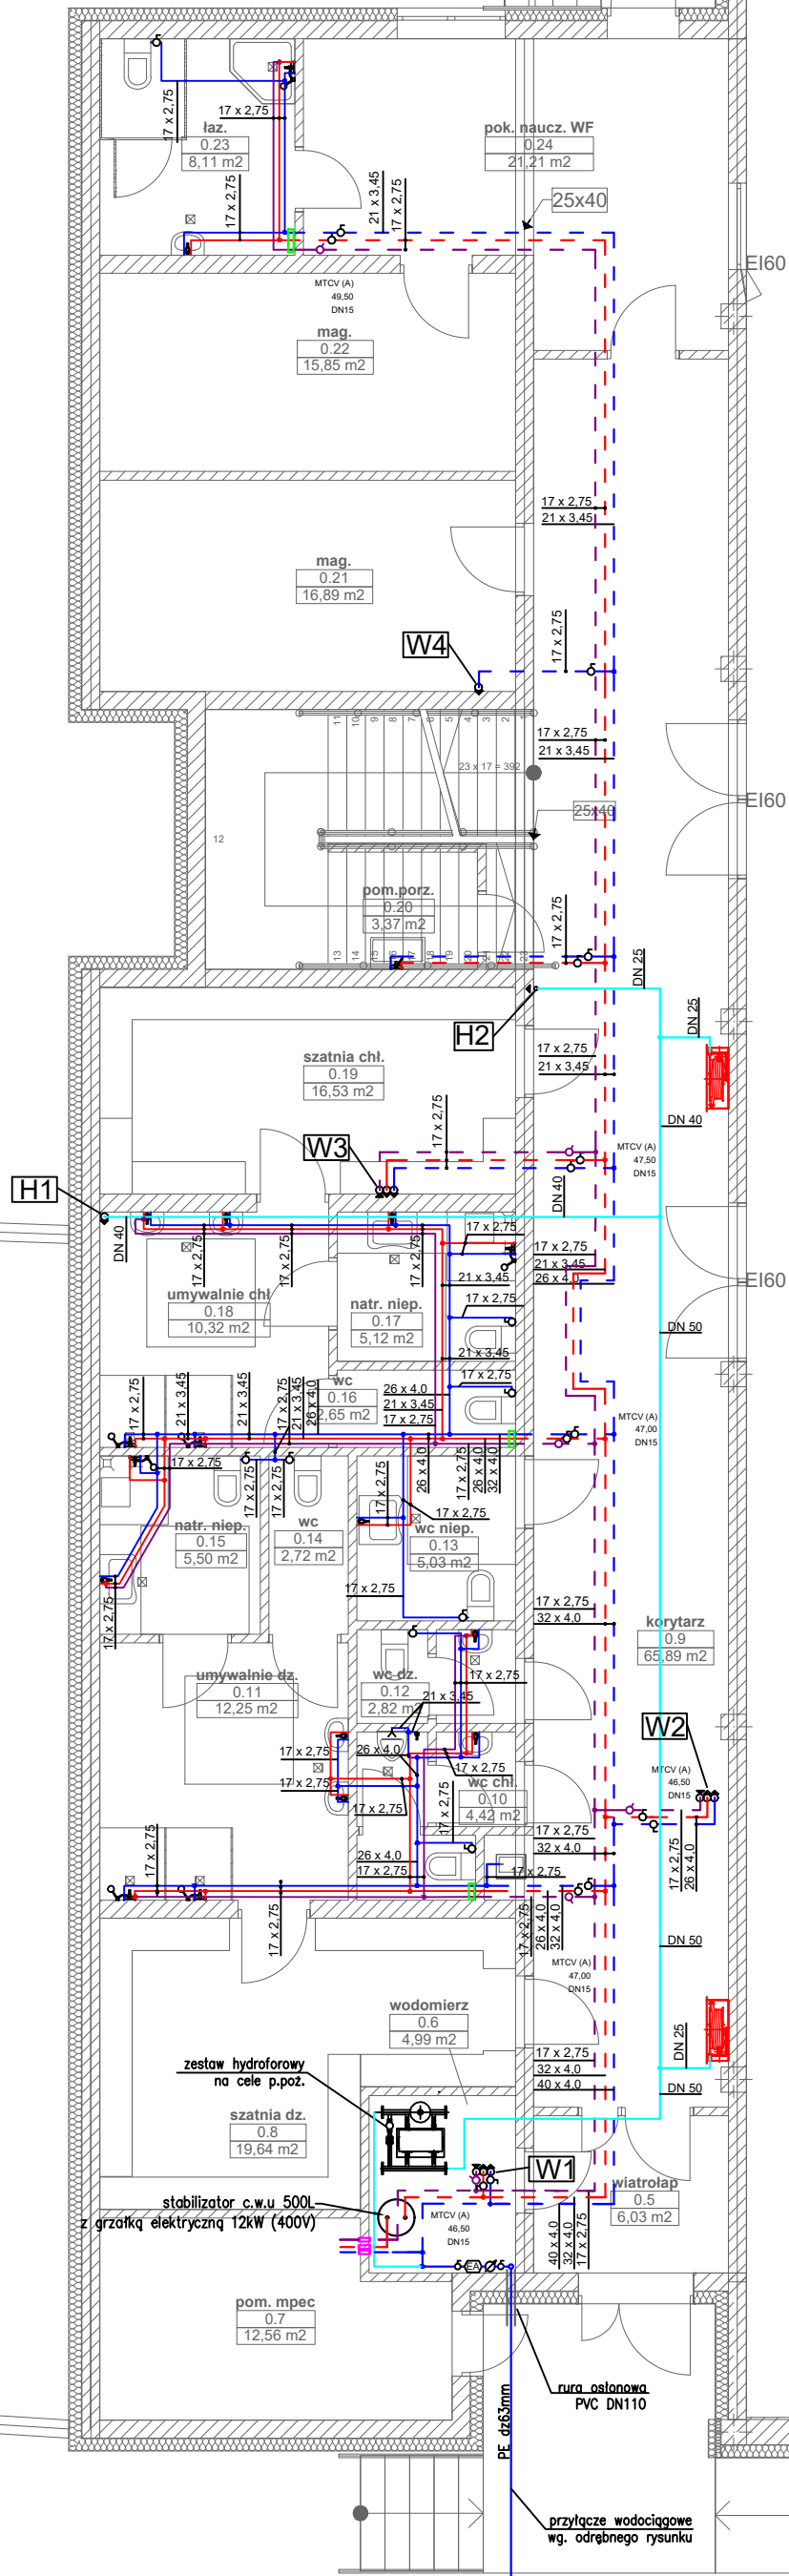

STUDIO ARCHITEKTURY		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO		
na działce o nr ewid. gr. 2086/2 położonej w Białymstoku przy ulicy A. Grottcera (obręb 11)		
Rys. WW-01	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA, HYDRANTOWA	08.06.2017 skala 1:100
b. sanitarna:	projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13
b. sanitarna:	asystent projektanta:	inż. Wojciech Kostró
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIĘLNIENIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		