



PRZEKRÓJ POZIOMY

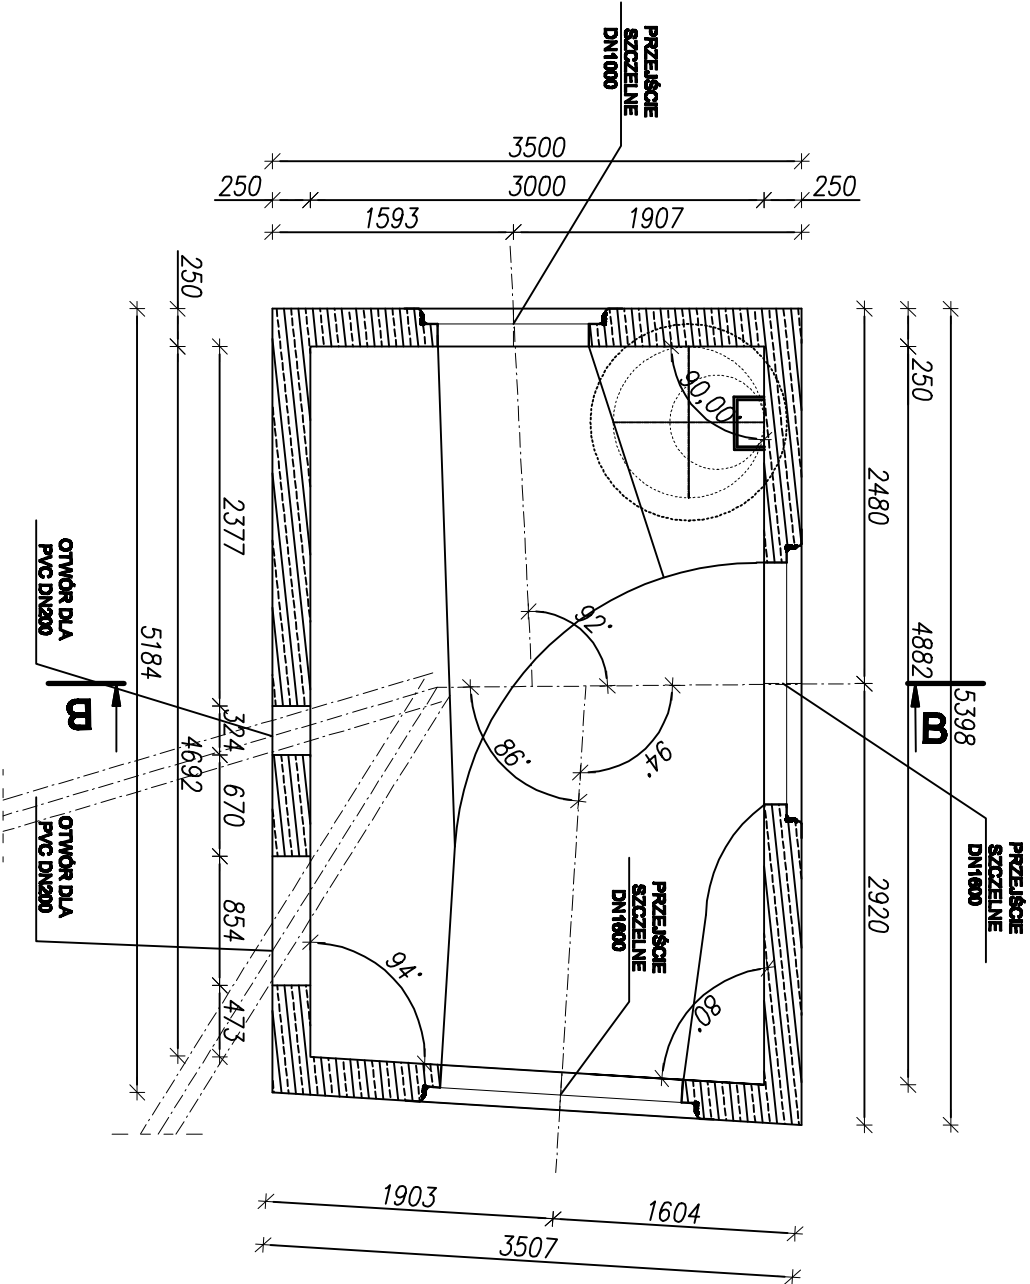


PRZEKRÓJ PIONOWY B-B

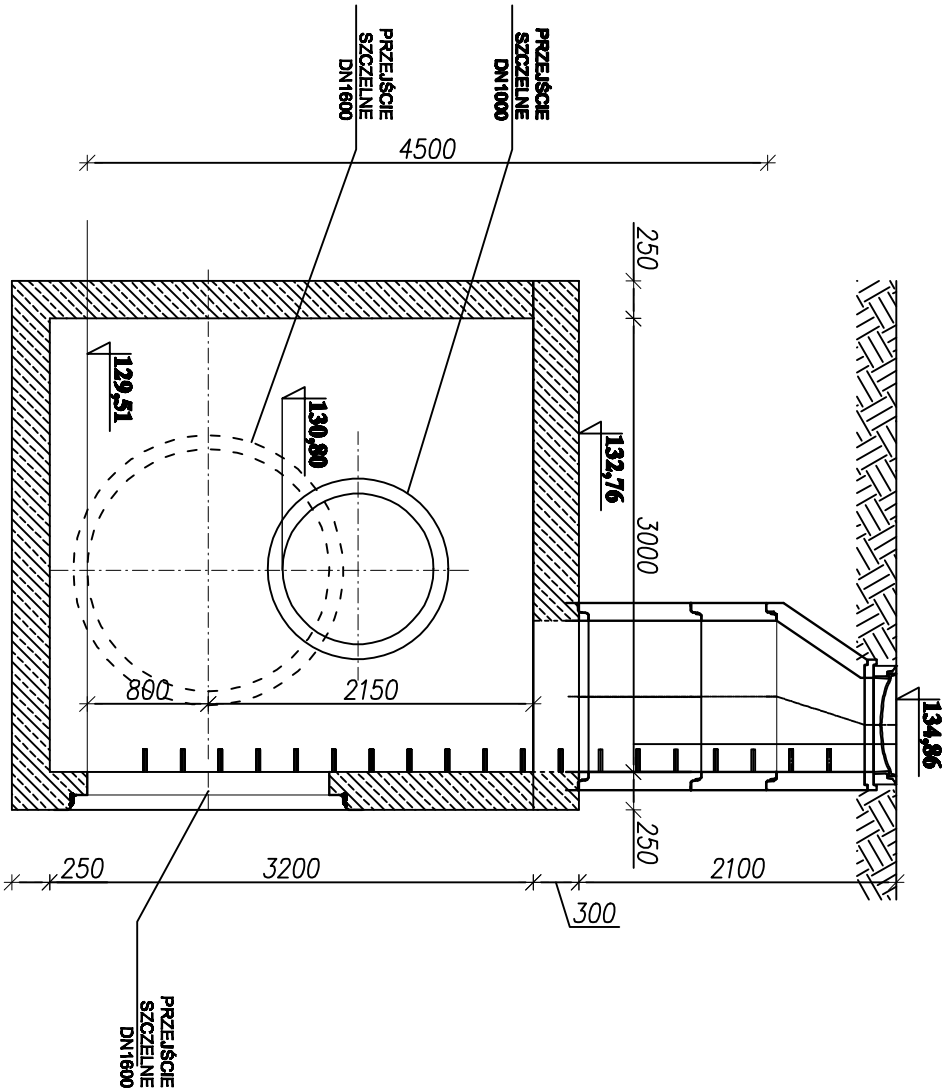

KOMORA D6

RZUT PŁYTY  
POKRYWOWEJ

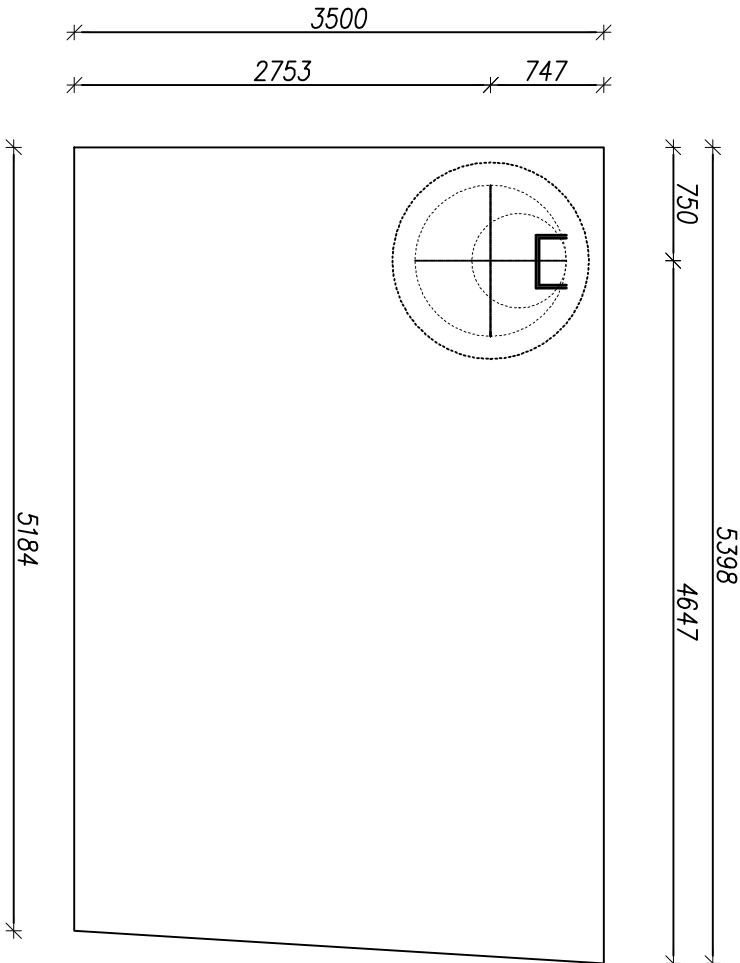

- UWAGI:
- Przejęcia szczelne należy wykonać z zastosowaniem uszczelnień zintegrowanych do rur betonowych
  - Klasa betonu min C40/50 w klasie ekspozycji XA1
  - Ścianki żłazowe – stalowa i powlekana tworzywem typu PE wg PN-EN 13101
  - Rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania
  - Gwarantowana szczelności połączeń uszczelnień, zgodnych z normą EN 681-1, winna wynosić 0,5 bar'a

**RTERIA Sp. z o.o.**

**BURO PROJEKTOWE „RTERIA” Sp. z o.o.**  
15-402 Żagań, ul. Świdnicka 49 lok. 413  
tel. 88 679 41 04, e-mail: [kontakt@rteria.pl](mailto:kontakt@rteria.pl)

**Temat: Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Międzywodziu w zakresie ulic Dekarzy Młodo Ciesio i Ławickiej w Międzywodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Stadium: P.B.  
Brana: Sanitarna

Skala: —  
Nr rys.: S15

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY		
Brana	Imię i Nazwisko Piszczyński	Data Podpis	Brana	Imię i Nazwisko Piszczyński	Data Podpis
Sanitarna	mgr inż. Waldemar Jankowski upr. BW/24/08, BW/14/08	02.06.2021	Sanitarna	mgr inż. Grzegorz Banaśki upr. BW/08/02	02.06.2021