


Zabezpieczenie przewodów gazowych, sieci wod - kan ,CO

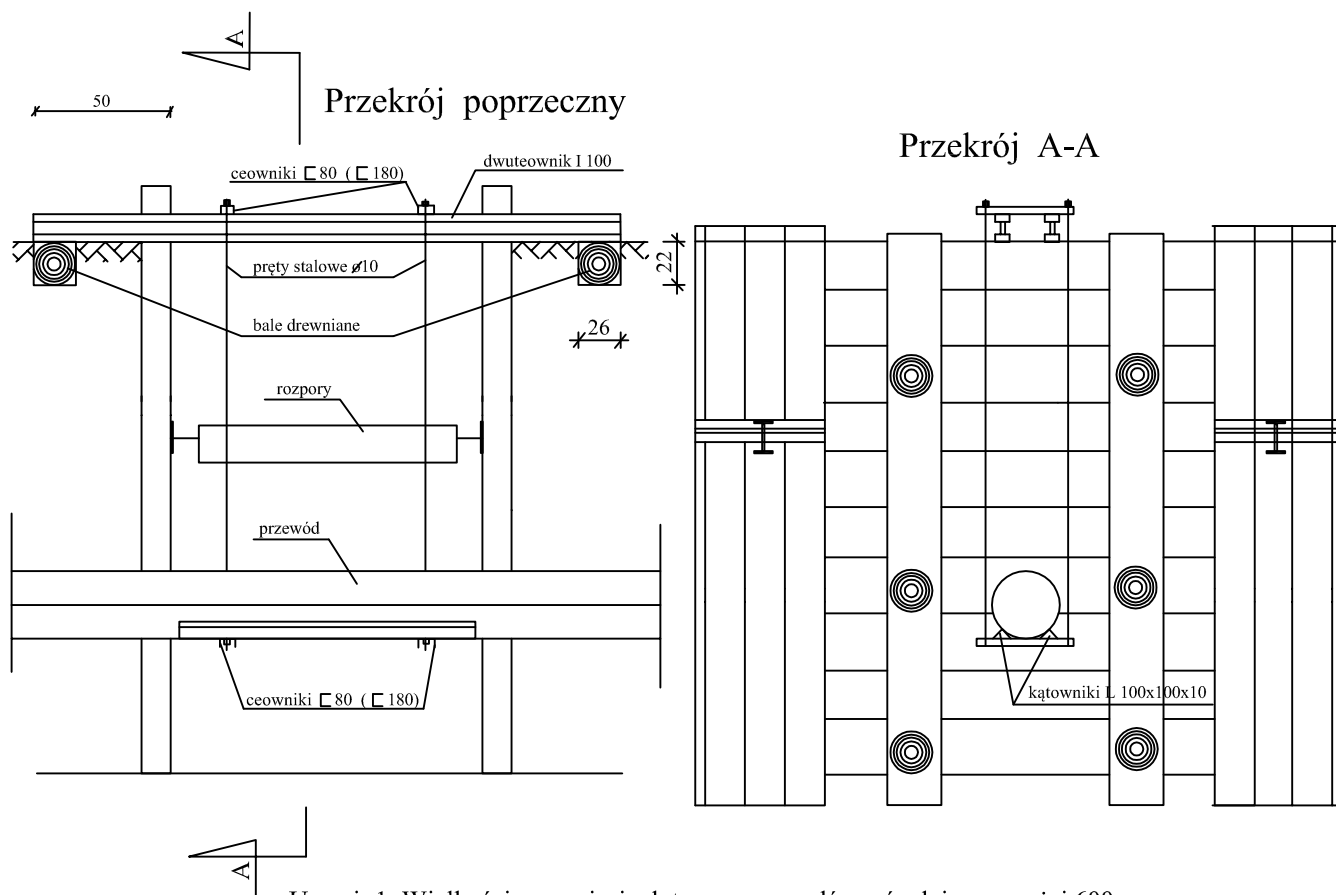

- Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Jednostka projektowa: "ELIS" Białystok, ul. Handlowa 7			
Investor :	Obiekt :		Projekt :
Miasto Białystok - Prezydent Miasta Białystok	Ulica Pogodna w Białymstoku		Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
Imię i Nazwisko:	Data:	Podpis:	Nazwa rysunku:
Projektant: techn. Bogdan Lautsch BŁ208/77, BŁ41/83, BŁ290/89	IV - 2012r.		Zabezpieczenie rurociągów w wykopie
			Rys. Nr C