


Bloki betonowe pod zasuwę

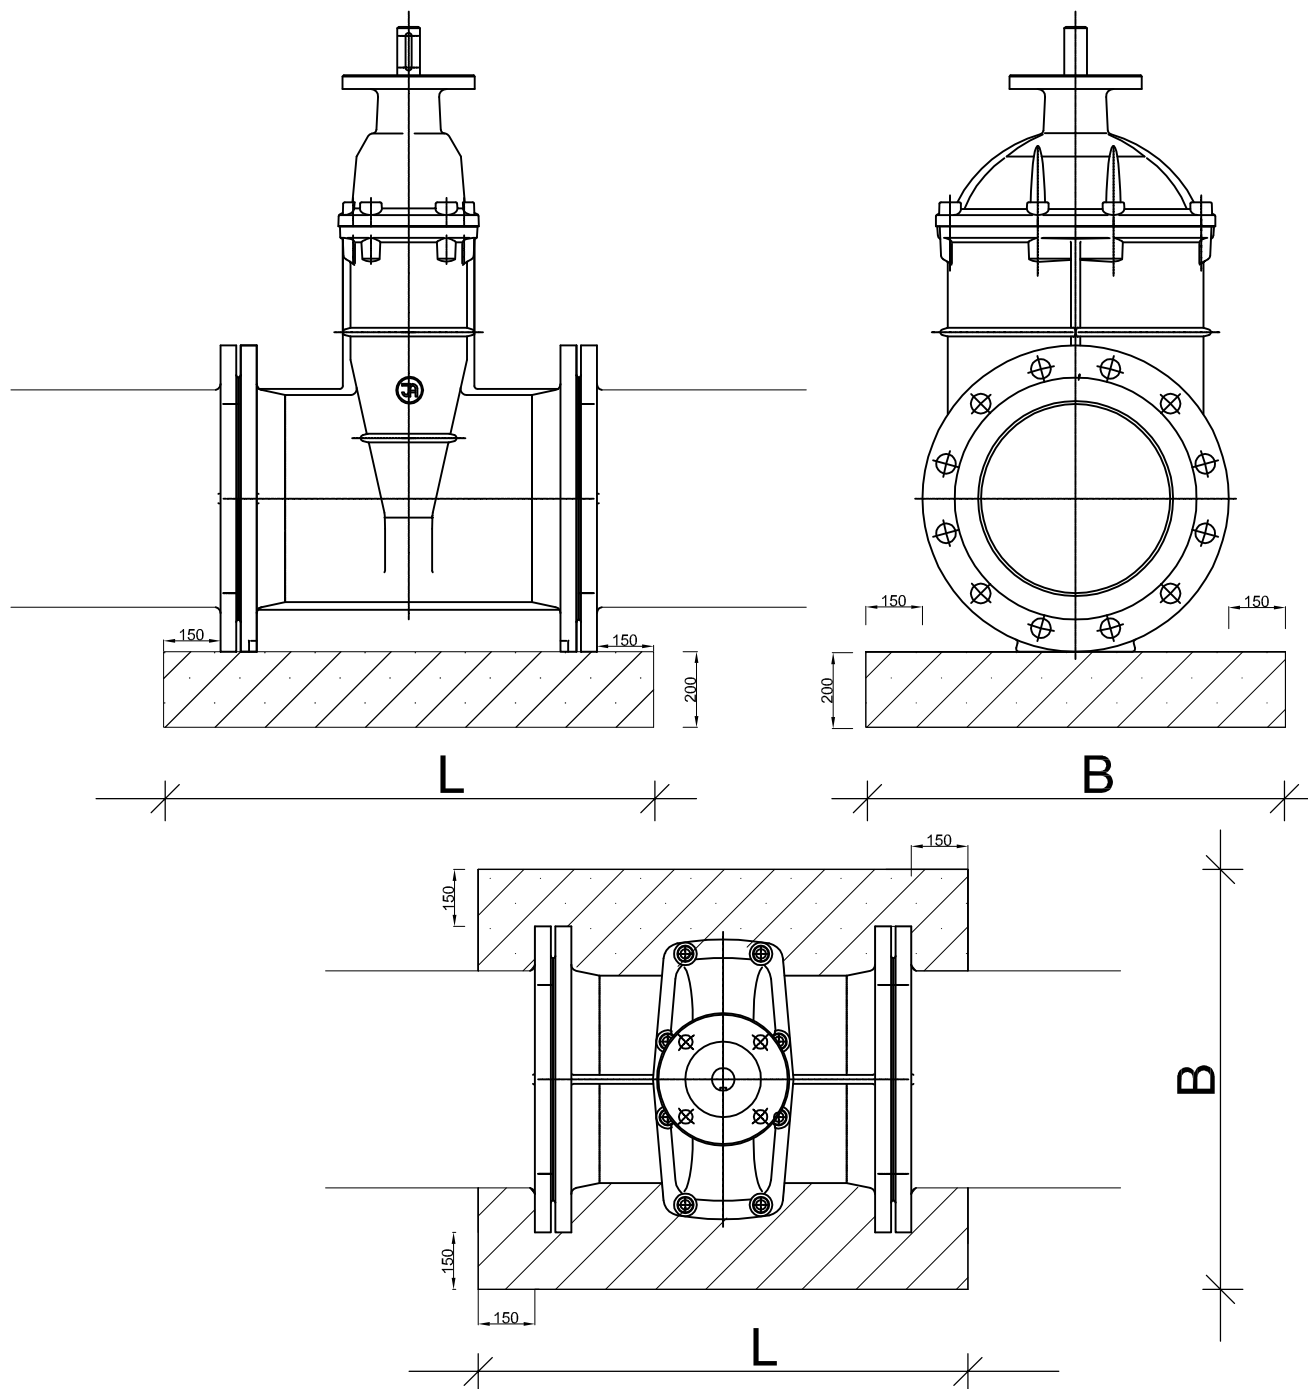

Średnica	Zasuwa kołnierzowa	
DN	L	B
80	480	500
100	490	520
150	510	585
200	530	640
250	750	700
300	800	755

		KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415 tel./fax 85 74 20 117 email: biurokomi@gmail.com
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	BLOKI BETONOWE POD ZASUWY	C
OBIEKT:	skrzyż. ul. Składowa-Pogodna-Żeromskiego -Transportowa w Białymstoku	DATA: VI 2015
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
SANITARNA	Marek Baranowski Bt. 103/76, 203/75, 373/89 w spec. instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	