



PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

skala 1:100/500




P.P. 150.00m n.p.m.


PROJEKTOWANE WCIĘCIE
DO ISTN. WODOCIĄGU D280 WG. WĘZŁA W1

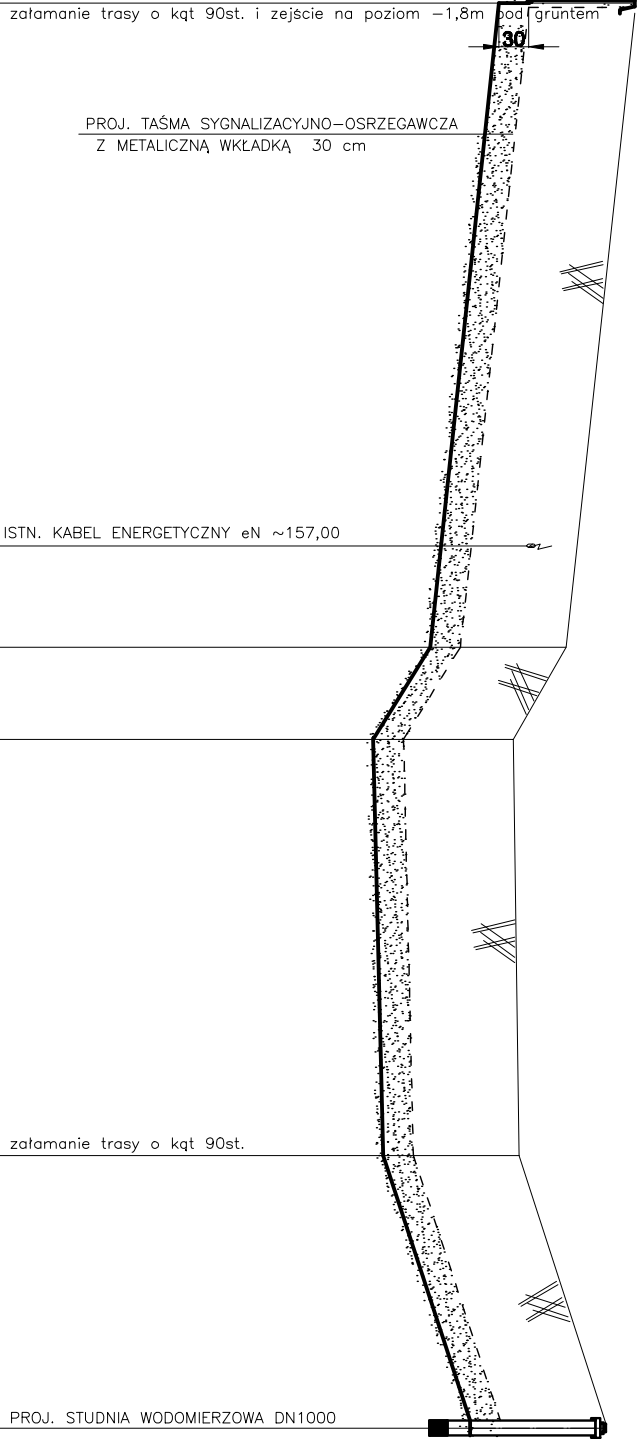

TERENU PROJEKTOWANEGO				TERENU ISTNIEJĄCEGO			
OSI WODOCIĄGU				OSI WODOCIĄGU			
ZAGŁĘBIENIE DO OSI WODOCIĄGU				ZAGŁĘBIENIE DO OSI WODOCIĄGU			
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK				MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK			
ODLEGŁOŚCI				ODLEGŁOŚCI			
DŁUGOŚCI				DŁUGOŚCI			
0,00				0,80			
36,70				49,50			
77,00				94,00			

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

 CLIMATECH SŁAWOMIR HANKOWSKI e-mail: climatech@blainet.pl, www.climatech-bialystok.pl ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, tel: 85-674-36-57		INWESTOR Miasto Białystok - ul. Stolinńska1, 15-950 Białystok	
OBJEKT / TEMAT PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO na dz. nr. 149/5 i 1869/2 do terenów rekreacyjnych: placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kącika fitness, altany, budynku gospodarczego, obiektów małej architektury, na osiedlu Jaroszkówka/ Wyżyny na dz. nr 161/12; 149/9 (część), 149/9 (część), 161/31, 161/32, 161/39, 161/40 w Białymstoku (obrbp 15 Bagnowka, rejon ul. Niemeńskiej)		INWESTOR Miasto Białystok - ul. Stolinńska1, 15-950 Białystok	
ADRES BUD. Dz. nr. 149/5, 1869/2 w Białymstoku		STADIUM: P.B.	
NAZWA RYS. PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		NR RYS. s2	
PROJEKTANT mgr inż. Sławomir Hankowski NR UPR.PDL/0041/P005/04		SKALA 1:100/500	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maciej Cichosz NR UPR. PDL/0059/PW05/10		DATA: 01.04.2015	

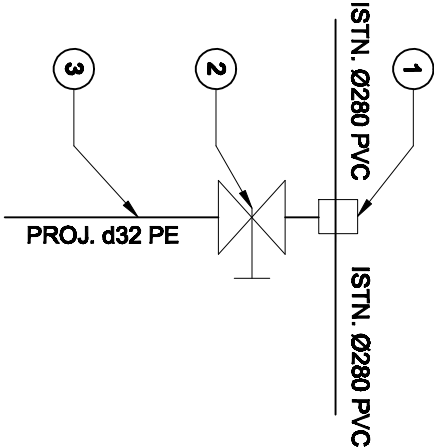

WEZEL W1

- 1 OBEJMA DO NAWIERCANIA RUR PVC Ø280/32 TYP 10/00 PN16 FIRMY AVK
- 2 ZASUWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM DO RUR PE32 PN 16 TYP 03/40 FIRMY AVK
- 3 PROJ. RURA D32 PN10 SDR17