



Projektant:	mgr inż. arch. B. Żółkiewicz upr.w spec.arch. BL/19194
Współpraca:	mgr inż. arch. D. Żółkiewicz upr.w spec.arch. BL/230/94 mgr inż. arch. L. Surmacz upr.w spec.arch. BL/19002
Sprawdził:	mgr inż. arch. A. Trojan-Sawicka upr.w spec.arch. BL/21102

- minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy - 110cm
- maksymalny prześwit lub wymiary otworu pomiędzy elementami wypełnienia - 12cm

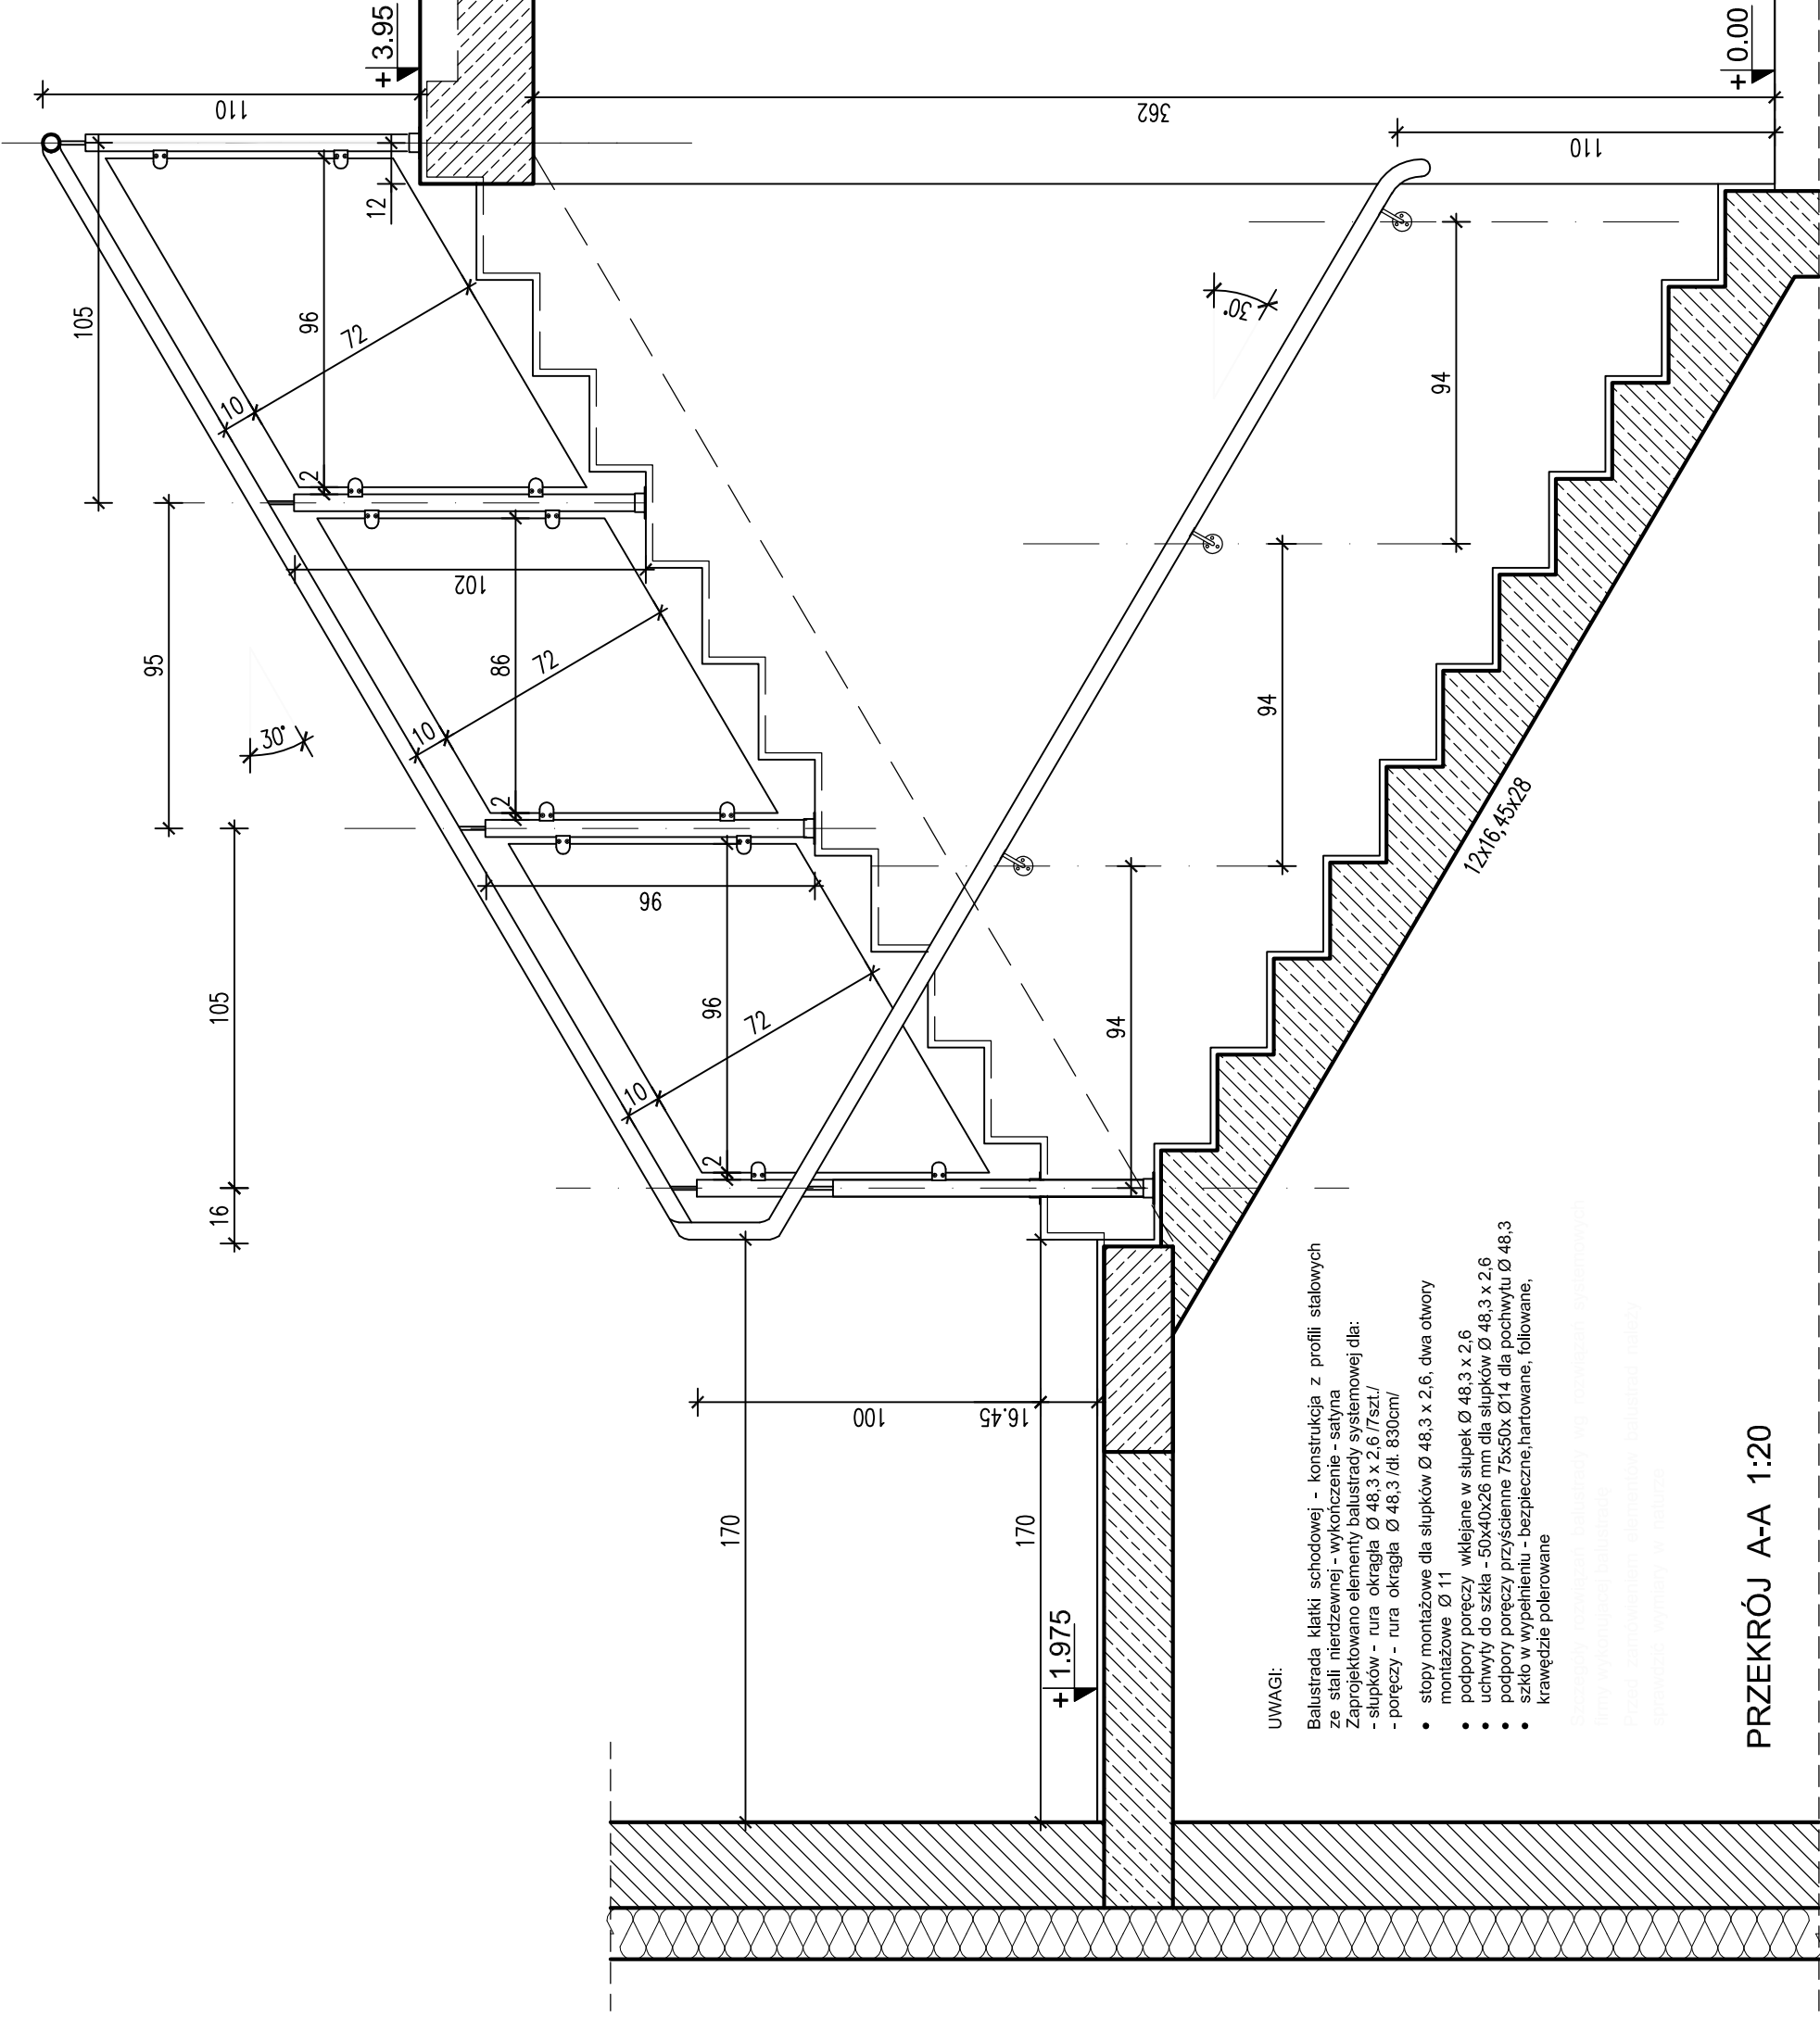

PRZEKRÓJ A-A 1:20

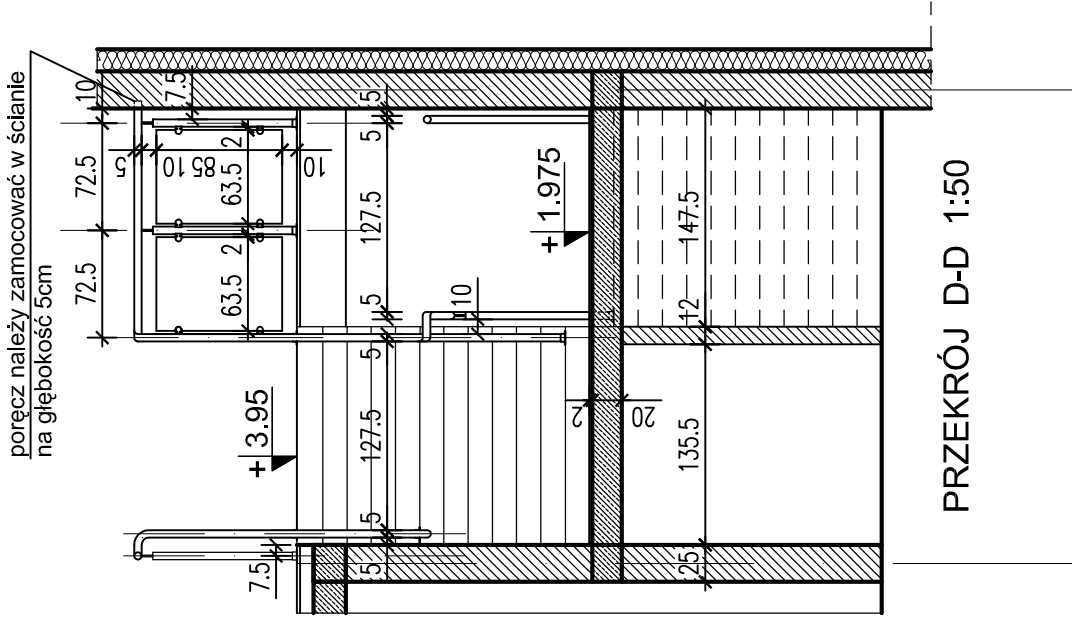

PRZEKRÓJ D-D 1:50