


# Schemat umiejscowienia układu pomiarowego

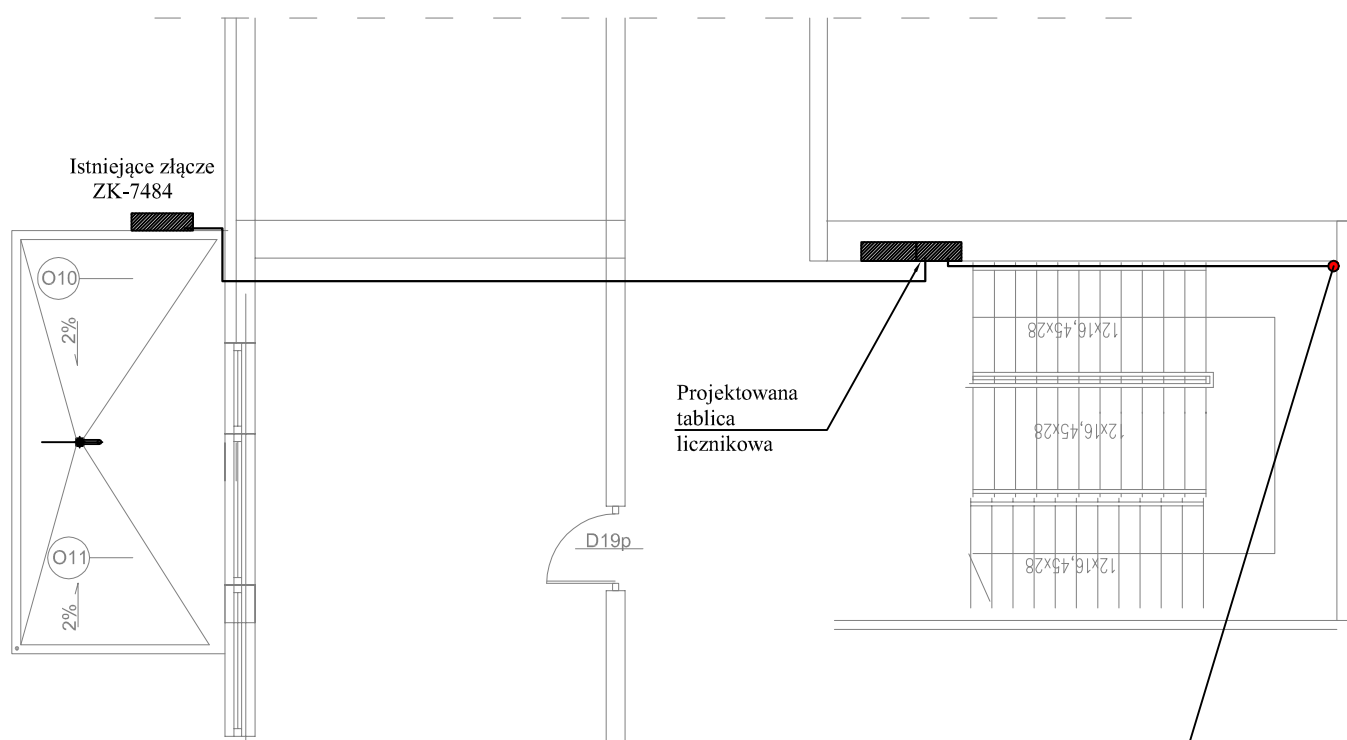

YKXS4x70mm<sup>2</sup>-z tab. licznikowej do TG  
w budynku hali sportowej  
YKY 3x16mm<sup>2</sup>- z tablicy TL do tablicy RWC

## inwestprojekt 3

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH  
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  
w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z  
ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1,  
1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części  
działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul.  
JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU

PW

05.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

E-7

Widok umiejscowienia układu pomiarowego  
RZUT I PIĘTRA

b/s

Projektant:

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz  
PDL/0154/POOE/10

Sprawdził:

inż. Adam Sosnowski  
BŁ 309/73