

**FORMULARZ AKTUALIZACJI ZGŁOSZENIA
INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
*Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-028 Białystok*
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
*Stacja Netia BIALM00001 - Białystok, ul. Cieszyńska 3
(Aktualizacja anten na maszcie)*
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

KTS1	10060000000000	WSCHODNI	makroregion
KTS2	10062000000000	Podlaskie	województwo
KTS3	10062010000000	Podlaskie	region
KTS4	10062013700000	Białostocki	podregion
KTS5	10062013761000	Białystok	miasto na prawach powiatu
KTS6	10062013761011	Białystok	gmina miejska
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
*Netia S.A,
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa*
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
*RTON Białystok Emitel S.A.
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok*
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
„instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
*Usługi Telekomunikacyjne
Jako wielkość świadczonych usług przyjmuje się, że do każdego punktu dostępowego dołączonych jest około 30 terminali PC.*
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7dni w tygodniu / 24 godziny na dobę

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾

Lp.	Nazwa anteny	Producent	Typ anteny	EIRP [dBm]	EIRP [W]	Rodzaj emisji
1.	BIALM00001ANT028	NEC Arkivator	HAE2-80- NECR1A-R	45,3	33,88	QPSK
2.	BIALM00001ANT029	Andrew	VHLP1-38	54,1	257,04	128 QAM
3.	BIALM00001ANT039	Andrew	VHLP1-38	54,1	257,04	16 QAM

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: <i>Instalacje ograniczają wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większej niż niezbędne do zapewnienia zachowania transmisji zgodnej z parametrami oraz</i> 1. Stała zdalna kontrola parametrów technicznych. 2. Okresowe pomiary mocy i spektrum emitowanego pola elektromagnetycznego.																								
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. <i>Konfiguracja stacji ogranicza wielkość emisji, w związku z tym obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i> <i>Stacja Netia BIALM00001 Białystok, ul. Cieszyńska 3 – nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz spełnia wymogi sanitarne określone w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).</i>																								
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:																								
<table border="1"> <tr> <td>Lp.</td> <td colspan="4">Instalacja radiokomunikacyjna</td> </tr> </table>					Lp.	Instalacja radiokomunikacyjna																		
Lp.	Instalacja radiokomunikacyjna																							
1.	Współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Szerokość geogr.</th> <th>Długość geogr.</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>BIALM00001ANT028</td> <td>53°07'37,78"</td> <td>23°08'58,30"</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIALM00001ANT029</td> <td>53°07'37,78"</td> <td>23°08'58,30"</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIALM00001ANT039</td> <td>53°07'37,78"</td> <td>23°08'58,30"</td> </tr> </table>				Lp.	Nazwa anteny	Szerokość geogr.	Długość geogr.	1.	BIALM00001ANT028	53°07'37,78"	23°08'58,30"	2.	BIALM00001ANT029	53°07'37,78"	23°08'58,30"	3.	BIALM00001ANT039	53°07'37,78"	23°08'58,30"				
Lp.	Nazwa anteny	Szerokość geogr.	Długość geogr.																					
1.	BIALM00001ANT028	53°07'37,78"	23°08'58,30"																					
2.	BIALM00001ANT029	53°07'37,78"	23°08'58,30"																					
3.	BIALM00001ANT039	53°07'37,78"	23°08'58,30"																					
2.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Producent RL</th> <th>Typ RL</th> <th>Częstotliwość pracy [GHz]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>BIALM00001ANT028</td> <td>NEC Co.</td> <td>iPaso80</td> <td>75,7500</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIALM00001ANT029</td> <td>NEC Co.</td> <td>iPasolink</td> <td>37,0860</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIALM00001ANT039</td> <td>NEC Co.</td> <td>iPasolink</td> <td>37,1245</td> </tr> </table>				Lp.	Nazwa anteny	Producent RL	Typ RL	Częstotliwość pracy [GHz]	1.	BIALM00001ANT028	NEC Co.	iPaso80	75,7500	2.	BIALM00001ANT029	NEC Co.	iPasolink	37,0860	3.	BIALM00001ANT039	NEC Co.	iPasolink	37,1245
Lp.	Nazwa anteny	Producent RL	Typ RL	Częstotliwość pracy [GHz]																				
1.	BIALM00001ANT028	NEC Co.	iPaso80	75,7500																				
2.	BIALM00001ANT029	NEC Co.	iPasolink	37,0860																				
3.	BIALM00001ANT039	NEC Co.	iPasolink	37,1245																				
3.	Wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu z dokładnością do 1m <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Typ anteny</th> <th>Wysokość anteny npt. [m]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>BIALM00001ANT028</td> <td>HAE2-80-NECR1A-R</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIALM00001ANT029</td> <td>VHLP1-38</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIALM00001ANT039</td> <td>VHLP1-38</td> <td>50,0</td> </tr> </table>				Lp.	Nazwa anteny	Typ anteny	Wysokość anteny npt. [m]	1.	BIALM00001ANT028	HAE2-80-NECR1A-R	50,0	2.	BIALM00001ANT029	VHLP1-38	50,0	3.	BIALM00001ANT039	VHLP1-38	50,0				
Lp.	Nazwa anteny	Typ anteny	Wysokość anteny npt. [m]																					
1.	BIALM00001ANT028	HAE2-80-NECR1A-R	50,0																					
2.	BIALM00001ANT029	VHLP1-38	50,0																					
3.	BIALM00001ANT039	VHLP1-38	50,0																					
4.	Równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>EIRP [dBm]</th> <th>EIRP [W]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>BIALM00001ANT028</td> <td>45,3</td> <td>33,88</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIALM00001ANT029</td> <td>54,1</td> <td>257,04</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIALM00001ANT039</td> <td>54,1</td> <td>257,04</td> </tr> </table>				Lp.	Nazwa anteny	EIRP [dBm]	EIRP [W]	1.	BIALM00001ANT028	45,3	33,88	2.	BIALM00001ANT029	54,1	257,04	3.	BIALM00001ANT039	54,1	257,04				
Lp.	Nazwa anteny	EIRP [dBm]	EIRP [W]																					
1.	BIALM00001ANT028	45,3	33,88																					
2.	BIALM00001ANT029	54,1	257,04																					
3.	BIALM00001ANT039	54,1	257,04																					
5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania																							

	<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Azymut [°]</th> <th>Kąt pochylenia [°]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>BIALM00001ANT028</td> <td>46,34</td> <td>-1,33</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIALM00001ANT029</td> <td>132,06</td> <td>-0,49</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIALM00001ANT039</td> <td>315,59</td> <td>-0,77</td> </tr> </table>	Lp.	Nazwa anteny	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]	1.	BIALM00001ANT028	46,34	-1,33	2.	BIALM00001ANT029	132,06	-0,49	3.	BIALM00001ANT039	315,59	-0,77
Lp.	Nazwa anteny	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]														
1.	BIALM00001ANT028	46,34	-1,33														
2.	BIALM00001ANT029	132,06	-0,49														
3.	BIALM00001ANT039	315,59	-0,77														
6.	Kwalifikacja instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko.																
7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jeśli takie były wymagane Załącznik – Sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska UNPLB-ZT/SBS/2022/058 z dnia 09-06-2022																
13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Warszawa, 2022-06-13																	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 																	
Podpis 																	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie																	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia																

UNI-Net Poland Sp. z o.o.	Laboratorium badawcze ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa e-mail : laboratorium@uni.net.pl ; http://www.uni.net.pl/	
--------------------------------------	---	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr UNPLB-ZT/SBŚ/2022/058

pól elektromagnetycznych dla celów Ochrony Środowiska w otoczeniu

Stacja Netia: BIALB003 - BIALM00001

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Białystok , ul. Cieszyńska 3

Zleceniodawca : Netia S.A

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Nr zlecenia: ZB/2022/024/Netia z dn. 13.05.2022

Sprawozdanie opracował :

[Redacted signature box]

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

[Redacted signature box]

Warszawa, 09-06-2022

Miejscowość i data sporządzenia sprawozdania

Egz. nr2...

Wydanie 14 z dn. 25-08-2021 r.

Strona 1 z 13

Bez zgody Laboratorium Sprawozdanie może być powielane tylko w całości

SPIS TREŚCI

1. Cel badań.....	3
2. Metodyka badań	3
3. Informacja o akredytacji Laboratorium.....	3
4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań	3
5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów.....	4
6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu.....	4
6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:.....	4
6.2 Dane techniczne anten:	4
6.3 Informacje o źródłach pól.	4
7. Opis pomiarów	5
8. Wyniki pomiarów.....	6
8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)	6
8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)	7
9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy	8
10. Dane osoby wykonującej pomiary.....	8
11. Omówienie wyników badań.....	8
12. Mapa obszaru pomiarowego.....	11
13. Dokumentacja fotograficzna	12
Wykaz przywołanych dokumentów	13

1. Cel badań

Pomiary wykonano w celu sprawdzenia dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [2].

2. Metodyka badań

1) Pomiary wykonano zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
- Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku [4]

2) Odstępstwa / ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) (Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) / brak

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.) [1]

3. Informacja o akredytacji Laboratorium

UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1333 ważną do dnia 13.05.2024 r., której zakres obejmuje badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i środowisku ogólnym.

4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań

Nazwa urządzenia	Zakres pomiarowy
Miernik natężenia pola NBM-550 nr E-0112 [MP-1/ ZP-1 / ZP-6]	0,9 ÷ 300 V/m
Sonda pomiarowa EF-0392 nr D-0487 [SP-6/ZP-6]	0,1 ÷ 3 000 MHz
Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01013 [SP-1/ ZP-1]	80 ÷ 90 000 MHz
Termohigrometr LB-104 nr 1280 [TH-03] Nr św. wzorcowania 74304/2021 ważne do 20.05.2024	0 ÷ 50°C / 20 ÷ 99% RH
dalmierz BOSCH DLE 70 Professional nr 104105370 [DL-01] Nr św. wzorcowania Z3-Z32.4180.78.2022.1535.1 ważne do 31.05.2025	0 ÷ 2m ; 0 ÷ 50m
przrząd mierniczy rozkładany	0 ÷ 2 m
odbiornik GPS Garmin 18x [GPS-01] (12 kanałów system WAAS)	dokładność 2-5m

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-1, nr I.WiMP/W/027/21 wydane w dniu 29 stycznia 2021 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 28.01.2024 r.

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-6, nr NM1/073/2019 wydane w dniu 9 października 2019 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 061, data ważności 08.10.2022 r.

GPS Garmin 18x okresowo sprawdzany w punkcie osnowy geodezyjnej zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych.

Sposób bieżącej kontroli sprawności zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcją nr I-01/P13.

5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów

Data: 06-06-2022	Godzina: 14:00 ±15:00
Temperatura zewnętrzna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [°C] min. 22,0 – max. 23,0	
Wilgotność względna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [%] min. 40,0 – max. 42,0	

W trakcie pomiarów pogodnie, zachmurzenie małe, brak opadów atmosferycznych.

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta zestawu pomiarowego pola elektromagnetycznego do użycia.

6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A

Adres obiektu: ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

Obiekt badań: Stacja Netia BIALB003- BIALM00001

Lp.	Nazwa anteny	Szerokość geogr.	Długość geogr.
1.	BIALM00001ANT028	53°07'37,78"	23°08'58,30"
2.	BIALM00001ANT029	53°07'37,78"	23°08'58,30"
3.	BIALM00001ANT039	53°07'37,78"	23°08'58,30"

Urządzenia nadawczo-odbiorcze znajdują się na terenie stacji.

Teren stacji oraz dachy budynków są niedostępne dla osób postronnych.

6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:

L.p.	Producent	Typ	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Oznaczenie Operatora	
1.	NEC Co.	iPaso80	75,7500	-5,0	BIAL-RI00141	BIALB003RL09
2.	NEC Co.	iPasolink	37,0860	14,5	BIAL-RL00142	BIALB003RI.10
3.	NEC Co.	iPasolink	37,1245	14,5	BIAL-RL00150	BIALB003RL14

6.2 Dane techniczne anten:

Anteny paraboliczne ; Charakterystyka promieniowania : kierunkowa								
Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne								
L.p.	Producent	Typ	Średnica anteny [m]	Wysokość zawieszenia [m npt.]	Azymut [°]	Kąt nach. [°]	EIRP [W]	Oznaczenie Operatora
1.	NEC Arkivator	HAE2-80-NECR1A-R	0,6	50,0	46,34	-1,33	33,88	BIALM00001ANT004
2.	Andrew	VHLP1-38	0,3	50,0	132,06	-0,49	257,04	BIALM00001ANT005
3.	Andrew	VHLP1-38	0,3	50,0	315,59	-0,77	257,04	BIALM00001ANT006

Dane techniczne i parametry urządzeń w trakcie prowadzonych pomiarów, wykazane w pkt. 6, 6.1, 6.2, zostały przekazane przez Zlecającego.

6.3 Informacje o źródłach pól

Opis zastosowania źródeł pól:*

Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane są do transmisji danych.

Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobę]

Umiejscowienie źródeł pól:*

Anteny radiolinii posadowione są na konstrukcjach wsporczych na wieży telekomunikacyjnej RTON Białystok Emitel S.A.

Parametry pracy źródeł pola elektromagnetycznego w trakcie pomiarów:*

Parametry pracy urządzenia nadawczego – w trybie eksploatacyjnym.

Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urządzeń, dostarczonych przez Zleceniodawcę.

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:

W otoczeniu badanego obiektu występują źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych Operatorów, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

W pobliżu wyznaczonego i uzgodnionego obszaru pomiarowego ulokowane są instalacje stacji telefonii komórkowej systemów: GSM900, GSM1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, UMTS900, UMTS2100, 5G następujących Operatorów Telekomunikacyjnych:*

- Orange ID: 495 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : MNET/15/96992/12/21
- Play ID: BIA1005 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : MNET/4/2035/7/21
- Plus ID: BT11668 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : REJ/1/11668/2/17
- Plus ID: BT11668 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : REJ/1/11668/5/2021
- Aero 2 ID: BT11668 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : LTE1800/10/1770/2/12
- Aero 2 ID: BT11668 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : REJ/10/11668/1/2021
- Aero 2 ID: BT11668 - ul. Cieszyńska 3 - nr Pozwolenia Radiowego : REJ/5/11668/2/2020

* Informacje przekazane przez Zlecającego.

7. Opis pomiarów

Pomiary poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony środowiska, wykonano w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia BIALB003 - BIALM00001 w miejscowości: Białystok, ul. Cieszyńska 3.

Ze względu na charakter instalacji jakim jest linia radiowa oraz wysokości instalacji anten, brak możliwości przeprowadzenia pomiarów w miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie pól o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych, ponieważ takie miejsca znajdują się w miejscach niedostępnych dla ludności np. dachy budynków lub na wysokości znacznie powyżej 2m nad powierzchnią ziemi albo innymi powierzchniami na których mogą przebywać ludzie.

Ze względu na rodzaj instalacji jakim jest linia radiowa, wysokość na jakiej została zamontowana antena oraz warunki eksploatacyjne (niezmiennosć parametrów w czasie), poprawki pomiarowe, umożliwiające uwzględnienie parametrów pracy instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne najbardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione dla instalacji „obcych” Operatorów występujących na obszarze pomiarowym, przyjęto dla poziomu 35% mocy maksymalnej.

Źródła innych operatorów występujących na obszarze pomiarów mają istotny wpływ na wynik końcowy pomiaru.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej - linia radiowa, wykonano w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz w sposób umożliwiający wyznaczenie granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Pomiary wykonano podczas pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości odpowiadającym charakterystykom eksploatacyjnym tych urządzeń; pomiary wykonano przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o występującym lub planowanym najwyższym poziomie.

Pomiary wykonano miernikiem szerokopasmowym o płaskiej odpowiedzi w funkcji częstotliwości, metodą dwóch sond pomiarowych: dla linii radiowych z pasma częstotliwości od 3 ÷ 90 GHz oraz pasma częstotliwości 100 kHz ÷ 3 GHz zgodnie z metodą pomiarową [3] i Procedurą P-19 [4].

Główne kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasięgu anteny, pomocnicze kierunki pomiarowe ustalono uwzględniając charakterystykę techniczną instalacji, zagospodarowanie terenu oraz występowanie miejsc dostępnych dla ludności.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3m do 2m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, na głównym kierunku promieniowania (GKP), na pomocniczych kierunkach pomiarowych (PKP) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych (DPP) (położenie punktów pomiarowych pokazano na rys. 1 i 2).

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym punkcie i pionie pomiarowym po uwzględnieniu poprawek pomiarowych dla obcych instalacji umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy (obcych instalacji) w danym zakresie częstotliwości, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu częstotliwości.

W związku z ogłoszonym i obowiązującym w Polsce stanem epidemii, pomiarów nie przeprowadzono w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, jeżeli takie miejsca występowały w otoczeniu instalacji, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.).

Dla wykazania wartości natężenia pola magnetycznego H w A/m, została przyjęta zależność $H = E / 377 \Omega$, gdzie E – wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego (dla $f = 10\text{MHz} \div 300\text{GHz}$). Pomiary zostały wykonane podczas planowanych maksymalnych warunków eksploatacyjnych, zadeklarowanych przez Operatora.

W pobliżu badanego obiektu znajdują się również anteny innych Operatorów telekomunikacyjnych.

W czasie wykonywania pomiarów urządzenia obcego operatora pracowały w warunkach normalnych.

8. Wyniki pomiarów

8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)

Tabela wyników pomiarów nr 1

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Opis punktu i pionu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wysokość pomiarowa	Wartość E zmierzona E _{zm}	Wartość E skorygowana E _{pp}	Wskaźnik WME
			[m]	[V/m]	[V/m]	
1.	PKP – chodnik na ptn. od skrzyżowania ul. Cieszyńska z ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'34,6" E: 23°09'00,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,5±0,7)	5,3	0,19
2.	GKP - azymut anteny 132,06°, chodnik po zach. str. ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'36,3" E: 23°09'01,7"	1,8 ÷ 2,0	(2,3±0,7)	5,1	0,18
3.	GKP - azymut anteny 132,06°, ok. 5m na wsch. od bud. „A”	N: 53°07'36,5" E: 23°09'01,0"	1,8 ÷ 2,0	(2,0±0,6)	4,4	0,16
4.	PKP – ok. 5m od bud. „A”, 10m na ptn. od pkt. pomiaru nr 3	N: 53°07'37,1" E: 23°09'01,4"	1,8 ÷ 2,0	(2,0±0,6)	4,4	0,16
5.	PKP – chodnik na pld./zach. od skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'37,3" E: 23°09'02,4"	1,8 ÷ 2,0	(2,2±0,6)	4,7	0,17
6.	PKP – chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego na wsch. od pkt. pomiaru nr 5	N: 53°07'37,5" E: 23°09'04,8"	1,8 ÷ 2,0	(2,2±0,6)	4,9	0,17
7.	GKP - azymut anteny 132,06°, chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'35,5" E: 23°09'03,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,1±0,6)	4,6	0,16
8.	PKP – chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego w linii ul. Cieszyńska	N: 53°07'33,7" E: 23°09'01,8"	1,8 ÷ 2,0	(2,2±0,6)	4,7	0,17
9.	GKP - azymut anteny 46,34°, chodnik po wsch. str. ul. św. Anny	N: 53°07'39,2" E: 23°09'00,9"	1,8 ÷ 2,0	(2,7±0,7)	5,8	0,21

10.	GKP - azymut anteny 46,34°, przy pld. rogu bud. „B”	N: 53°07'39,6" E: 23°09'01,6"	1,8 ÷ 2,0	(2,1±0,6)	4,6	0,16
11.	PKP – ok. 5m od ptn. ściany bud. „B”	N: 53°07'40,6" E: 23°09'01,0"	1,8 ÷ 2,0	(2,0±0,6)	4,4	0,16
12.	GKP - azymut anteny 46,34°, ok 10 na wsch. od bud. „B”	N: 53°07'40,2" E: 23°09'02,6"	1,8 ÷ 2,0	(1,7±0,5)	3,6	0,13
13.	PKP – chodnik na pld./wsch. od skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Młynowa	N: 53°07'40,7" E: 23°08'59,4"	1,8 ÷ 2,0	(2,6±0,7)	5,6	0,20
14.	PKP – ul. Młynowa w linii wsch. ściany bud. „C”	N: 53°07'40,5" E: 23°08'57,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,4±0,7)	5,2	0,19
15.	GKP - azymut anteny 315,59°, ptn. krawędź ul. Młynowa	N: 53°07'39,8" E: 23°08'55,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,3±0,7)	5,1	0,18
16.	PKP – ptn. krawędzi ul. Młynowa przy pld./zach. rogu bud. „C”	N: 53°07'39,5" E: 23°08'54,1"	1,8 ÷ 2,0	(2,5±0,7)	5,3	0,19
17.	GKP - azymut anteny 315,59°, przy ptn. ścianie bud. „C”	N: 53°07'41,5" E: 23°08'52,6"	1,8 ÷ 2,0	(2,0±0,5)	4,3	0,15
18.	PKP – chodnik po zach. str. ul. Cieszyńska w linii ptn. ściany bud. „E”	N: 53°07'37,6" E: 23°08'55,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,8±0,8)	6,1	0,22

Wyjaśnienia do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru U_r , uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi nie więcej niż: $U = 27,7\%$;

Wartość E zmierzona E_{zm} – zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego, uwzględniająca współczynniki korekcyjne zakresu dynamiki i częstotliwości pomiarowej wraz z niepewnością pomiaru $E_{zm} = (E_{wsk} \times C_d \times C_f) \pm U_r$

P_p – poprawka pomiarowa – współczynnik korekcyjny uwzględniający maksymalne parametry pracy obcych instalacji $P_p = 1,7$

Wartość F skorygowana E_{pp} – wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej $E_{pp} = (E_{zm} + U_r) \times P_p$

WME – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola $WME = E_{pp} / WME_{dop}$.

*- dolny próg zakresu pomiarowego zgodny ze świadectwem wzorcowania $E_{zakres} < 0,8 \text{ V/m}$ jest spoza zakresu akredytacji

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.

8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)

Tabela wyników pomiarów nr 2

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Opis punktu i pionu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wysokość pomiarowa	Wartość H obliczona H_{obl}	Wartość H skorygowana H_{pp}	Wskaźnik WM_n
			[m]	[A/m]	[A/m]	
1.	PKP – chodnik na ptn. od skrzyżowania ul. Cieszyńska z ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'34,6" E: 23°09'00,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,014	0,19
2.	GKP - azymut anteny 132,06°, chodnik po zach. str. ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'36,3" E: 23°09'01,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,014	0,19
3.	GKP - azymut anteny 132,06°, ok. 5m na wsch. od. bud. „A”	N: 53°07'36,5" E: 23°09'01,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,012	0,16
4.	PKP – ok. 5m od bud. „A”, 10m na ptn. od pkt. pomiaru nr 3	N: 53°07'37,1" E: 23°09'01,4"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,012	0,16
5.	PKP – chodnik na pld./zach. od skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'37,3" E: 23°09'02,4"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,013	0,17
6.	PKP – chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego na wsch. od pkt. pomiaru nr 5	N: 53°07'37,5" E: 23°09'04,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,013	0,18
7.	GKP - azymut anteny 132,06°, chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego	N: 53°07'35,5" E: 23°09'03,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,012	0,17
8.	PKP – chodnik po wsch. str. ul. Kaczorowskiego w linii ul. Cieszyńska	N: 53°07'33,7" E: 23°09'01,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,013	0,17
9.	GKP - azymut anteny 46,34°, chodnik po wsch. str. ul. św. Anny	N: 53°07'39,2" E: 23°09'00,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,015	0,21
10.	GKP - azymut anteny 46,34°, przy pld. rogu bud. „B”	N: 53°07'39,6" E: 23°09'01,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,012	0,17
11.	PKP – ok. 5m od ptn. ściany bud. „B”	N: 53°07'40,6" E: 23°09'01,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,012	0,16
12.	GKP - azymut anteny 46,34°, ok 10 na wsch. od bud. „B”	N: 53°07'40,2" E: 23°09'02,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,010	0,13
13.	PKP – chodnik na pld./wsch. od skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Młynowa	N: 53°07'40,7" E: 23°08'59,4"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,015	0,20

14.	PKP – ul. Młynowa w linii wsch. ściany bud. „C”	N: 53°07'40,5" E: 23°08'57,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,014	0,19
15.	GKP - azymut anteny 315,59°, ptn. krawędź ul. Młynowa	N: 53°07'39,8" E: 23°08'55,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,014	0,19
16.	PKP – ptn. krawędzi ul. Młynowa przy pld./zach. rogu bud. „C”	N: 53°07'39,5" E: 23°08'54,1"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,014	0,19
17.	GKP - azymut anteny 315,59°, przy ptn. ścianie bud. „C”	N: 53°07'41,5" E: 23°08'52,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,011	0,15
18.	PKP – chodnik po zach. str. ul. Cieszyńska w linii ptn. ściany bud. „E”	N: 53°07'37,6" E: 23°08'55,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,016	0,22

Wyjaśnienia do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru U_r , uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi nie więcej niż: $U = 27,7\%$;

Wartość H obliczona H_{obl} – natężenie pola-M obliczone na podstawie wartości skutecznej pola-E wraz z niepewnością pomiaru wg. zależności $H_{obl} = E_{zm} / 377 [\Omega] \pm U_r$

P_p - poprawka pomiarowa – współczynnik korekcyjny uwzględniający maksymalne parametry pracy obcych instalacji $P_p = 1,7$

Wartość H skorygowana H_{pp} – wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej $H_{pp} = (H_{obl} + U_r) \times P_p$

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola $WMH = H_{pp} / WMH_{dop}$.

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.

9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby, która w imieniu Zleceniodawcy udzielała niezbędnych informacji o źródłach PEM: [] - Kierownik Projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imię osoby, która była obecna podczas wykonywania pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów, przedstawiciel Zleceniodawcy nie był obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę lub osoby występujące w jego imieniu.

10. Dane osoby wykonującej pomiary

Nazwisko i imię osoby wykonującej pomiary: []

11. Omówienie wyników badań

Wyniki pomiarów przedstawione w pkt. 8 (tabela wyników pomiarów nr 1 i 2) dotyczą wyłączenie badanego obiektu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 oraz wyznaczonych i uzgodnionych punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu źródła pola elektromagnetycznego.

Jako wynik pomiaru przyjęto największą wartość chwilową zmierzonych natężeń pól elektromagnetycznych w danym pionie pomiarowym, zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 17.02.2020 r.

Ze względu na wysokość zainstalowanych anten linii radiowych, charakterystykę promieniowania i specyfikę łączności punkt-punkt, wskazania zestawu pomiarowego dla pasma 100 kHz ÷ 3 GHz były porównywalne do wskazań zestawu pomiarowego dla pasma 3 GHz ÷ 60 GHz. Wskazuje to, że na badanym obszarze pomiarowym nie ma istotnej składowej pola-EM dla badanych linii radiowych pracujących w paśmie 38 i 80 GHz.

Jako wynik pomiaru przyjęto wskazania zestawu pomiarowego dla pasma 100 kHz ÷ 3 GHz z przypisaną do niego niepewnością pomiaru zgodnie z Procedurą nr P-12 [5].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia [2] określa dopuszczalne graniczne wartości natężenia pola elektromagnetycznego dla częstotliwości od 400 MHz ÷ 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności:

Zakres częstotliwości	Częstotliwość [f]	Dopuszczalny poziom natężenia pola-EM	
		Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
	[MHz]	[E] V/m	[H] A/m
400 MHz ÷ 2 GHz	400	28,0	0,073
	800	39,0	0,10
	900	41,0	0,11
	1800	58,0	0,16
	1900	60,0	0,16
2 GHz ÷ 300 GHz	2000	61,0	0,16
	300000	61,0	0,16

W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w badanym zakresie częstotliwości wyznaczono wartości wskaźnikowe WME i WMH dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu [3].

Zakres częstotliwości	Częstotliwość [f]	Najniższe dopuszczalne natężenie pola-EM	
		Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
		minMEgr [V/m]	minMHgr [A/m]
400 MHz ÷ 2 GHz	400 MHz ÷ 2 GHz	28,0 ÷ 61,0	0,073 ÷ 0,10
2 GHz ÷ 300 GHz	2 GHz ÷ 300 GHz	61,0	0,16

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad ; \quad MW_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

WM – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej lub magnetycznej pola,

E, H – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, lub obliczoną wartość skuteczną natężenia pola magnetycznego wyrażoną w A/m

min(MEgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [1]

Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami :

Na badanym obszarze w środowisku, w wyznaczonych punktach i pionach pomiarowych, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia BIALB003 - BIALM00001 zlokalizowanej w miejscowości: Białystok, ul. Cieszyńska 3, uzyskane wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego zostały powiększone o poprawkę pomiarową $P_p = 1,7$, uwzględniającą innych („Obcych”) użytkowników (z publikacji naukowej „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G” [9]) i rozszerzoną niepewność pomiaru, dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

Uzyskane wyniki nie przekraczają dopuszczalnej wartości granicznej dla badanego zakresu częstotliwości wg przepisu [2].

Dopuszczalny poziom natężenia pól elektromagnetycznych – przyjęto stały i najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z zakresu 400 MHz ÷ 2 GHz z tabeli 4 tj. 28 V/m.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, ponieważ żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

WYNIK ZGODNY - dla wyników pomiarów wykazanych w pkt. 8.1 i 8.2 (tabela wyników pomiarów nr 1 i nr 2) numer punktu pomiarowego od 1 do 18 oraz informacji uzyskanych od Zlecającego.

Oszacowana rzeczywista niepewność wyniku pomiaru jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej niepewności pomiaru 30%, określonej w PN-EN 62311:2010 [6].

Do przedstawienia zgodności ze wymaganiami laboratorium stosuje następującą zasadę podejmowania decyzji:

- Zasada akceptacji dwuwartościowej z pasmem ochronnym (uwzględniająca niepewność pomiaru) [7]
Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej pomiaru.
- Akceptacja (Zgodny) – uzyskany wynik jest zgodny z wymaganiami, jeśli znajduje się poniżej ustalonej granicy akceptacji
 - ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %,
- Odrzucenie (Niezdany) – uzyskany wynik jest niezgodny z wymaganiami, jeśli przekracza limit akceptacji
 - ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %


Uwaga.

Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola-EM, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól-EM w środowisku, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie zgodnie z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska [1].

Zlecniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

12. Mapa obszaru pomiarowego

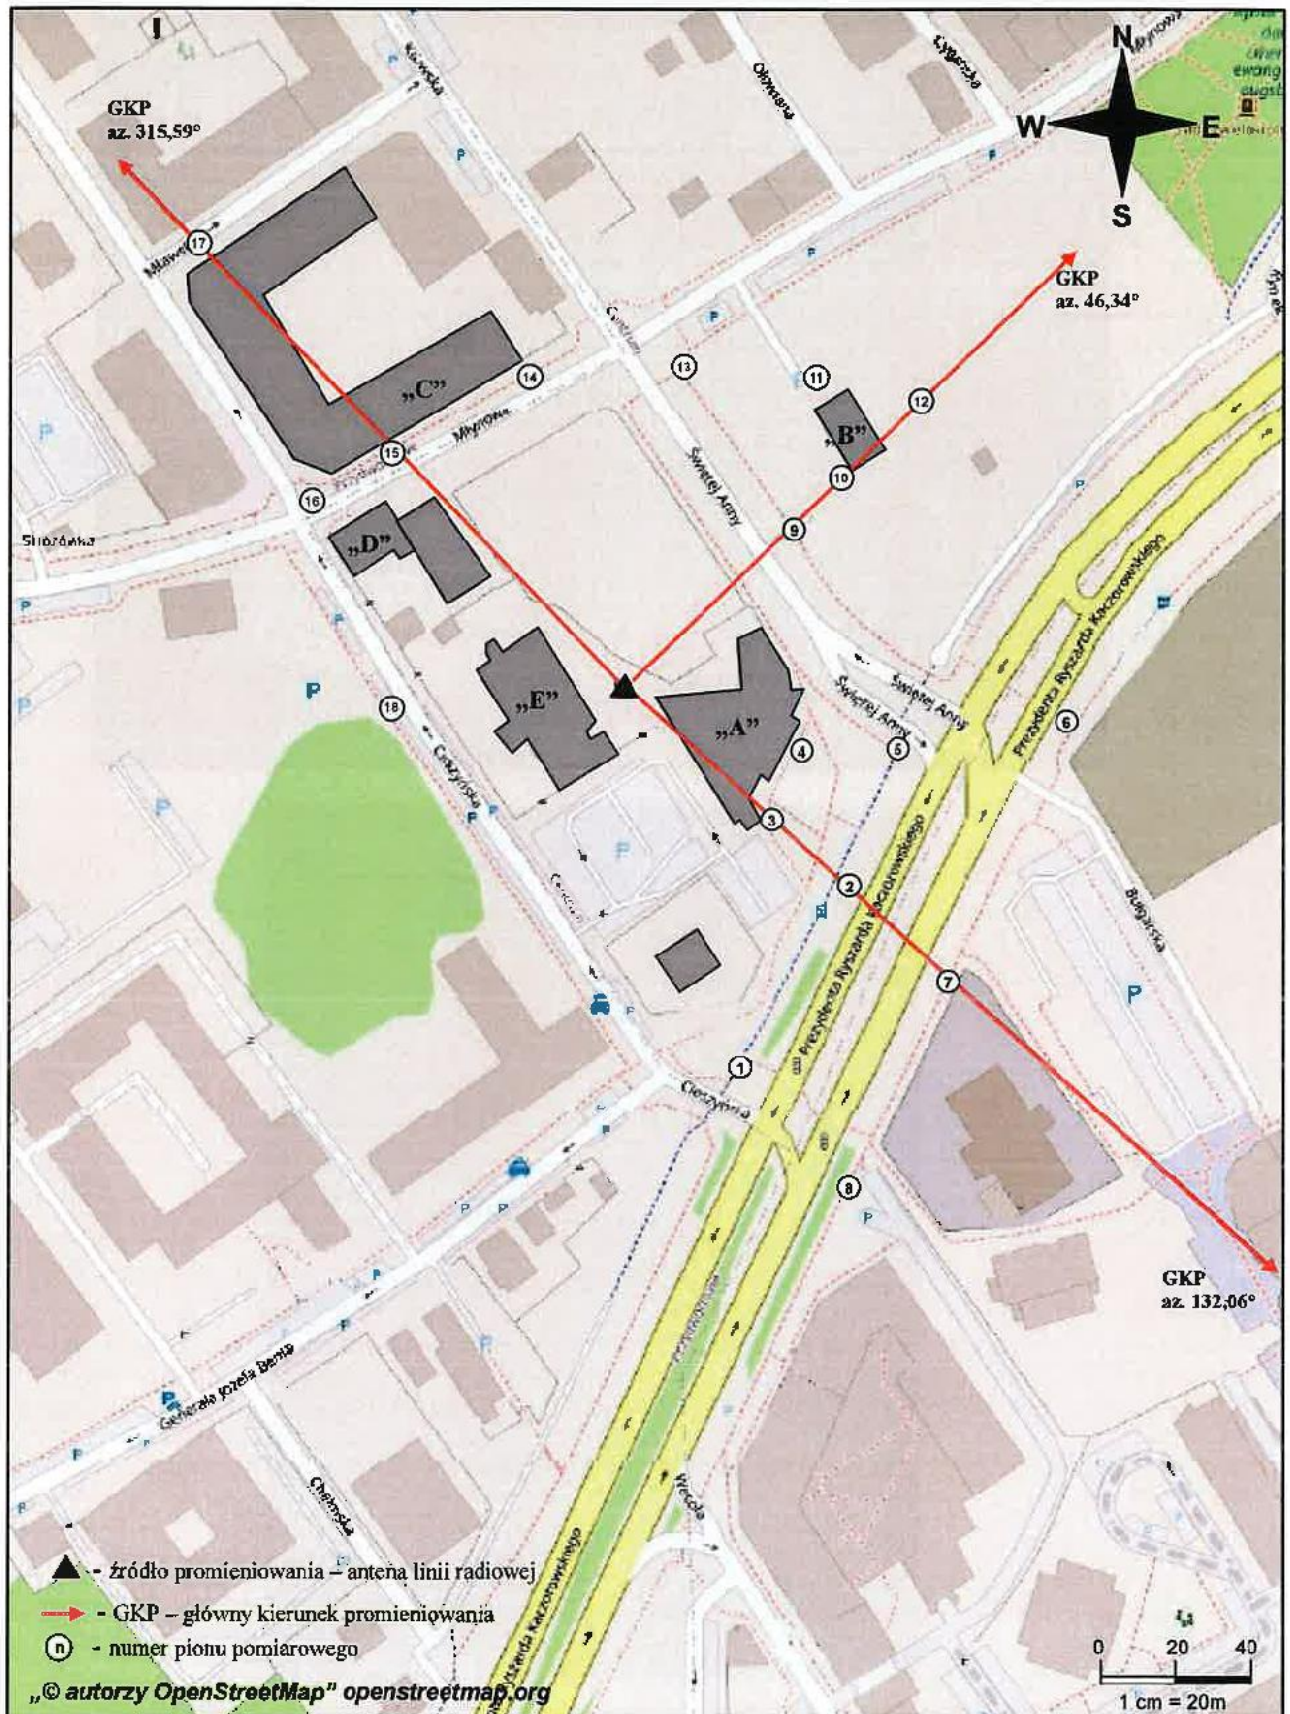

Rys. 1. Usytuowanie punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Nefia BIALB003-BIALM00001 Białystok, ul. Cieszyńska 3

13. Dokumentacja fotograficzna



Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia BIALB003 - BIALM00001 Białystok, ul. Cieszyńska 3.

Wykaz przywołanych dokumentów

- [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
- [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- [3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 r. poz. 258).
- [4] Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku”, wyd. 2 z dn. 10.02.2021 r.
- [5] Procedura Nr P-12 „Ocena niepewności pomiaru”, wyd. 14 z dn. 31.10.2019 r.
- [6] PN-EN 62311:2010 Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz ÷ 300 GHz).
- [7] Dokument ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
- [8] PCA DAB-18 – Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.
- [9] „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G”
(Przegląd Telekomunikacyjny + Widomości Telekomunikacyjne 2020, nr 7-8 s. 129-136)

Koniec Sprawozdania