


Wymiary listew do ławek wiat przystankowych.

1. Listwy siedziska do ławek montowanych w wiatach przystankowych

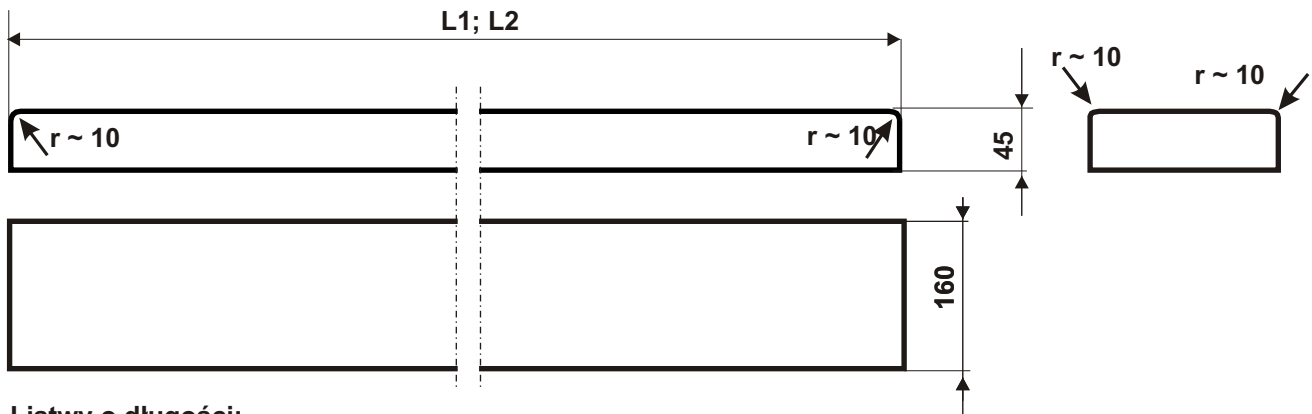


Listwy o długości:

L1 = 2150 - wiata 2-modułowa

L2 + 4150 - wiata 3-modułowa

2.. Listwy oparcia do ławek montowanych w wiatach przystankowych

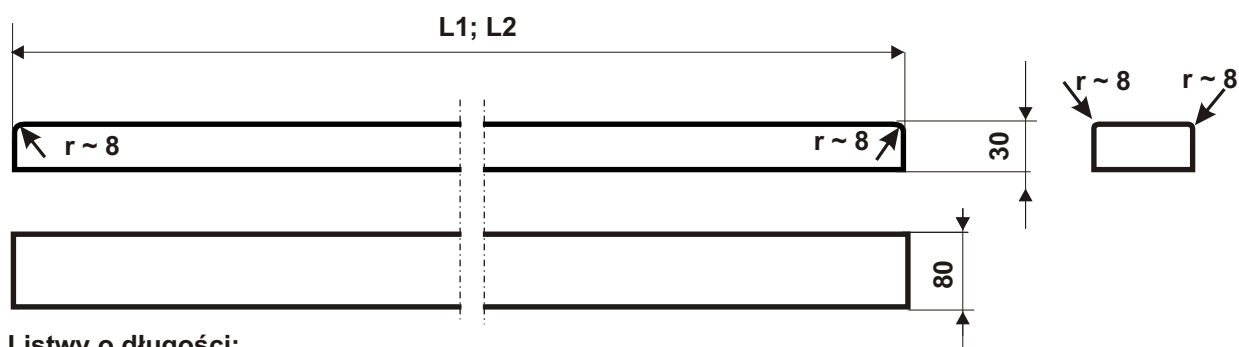

Listwy o długości:

L1 = 2150 - wiata 2-modułowa

L2 + 4150 - wiata 3-modułowa

Krawędzie o niezaznaczonym zaokrągleniu wykończyć promieniem około 3mm.

Wymagania odnośnie wykonania listew:

1. Materiały dopuszczalne do wykonania listew:

a) drewno z drzew iglastych, bukowe lub jesionowe, wysuszone, bez sęków od strony siedzenia i oparcia, Drewno z drzew iglastych bez wycieków żywicy.

Dopuszcza się do 2 sęków na 1 mb listwy, o średnicy do 20 mm, dobrze zrośniętych z drewnem, położonych całym obwodem poza krawędziami siedziska.

b) deski z kompozytu drewnianego wzmocnionego typu WPC lub równoważnego, b.gładkie w kolorze brąz.

2. Listwy drewniane należy oszlifować b.drobnozarnistym papierem ściernym i przed malowaniem zaimpregnować środkiem głębokopenetrującym.

Malować w kolorze brąz min. 2-krotne lakierobejcą odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne.